


ŠOUPÁTKO

DETAIL 1
PODZEMNÍ HYDRANT

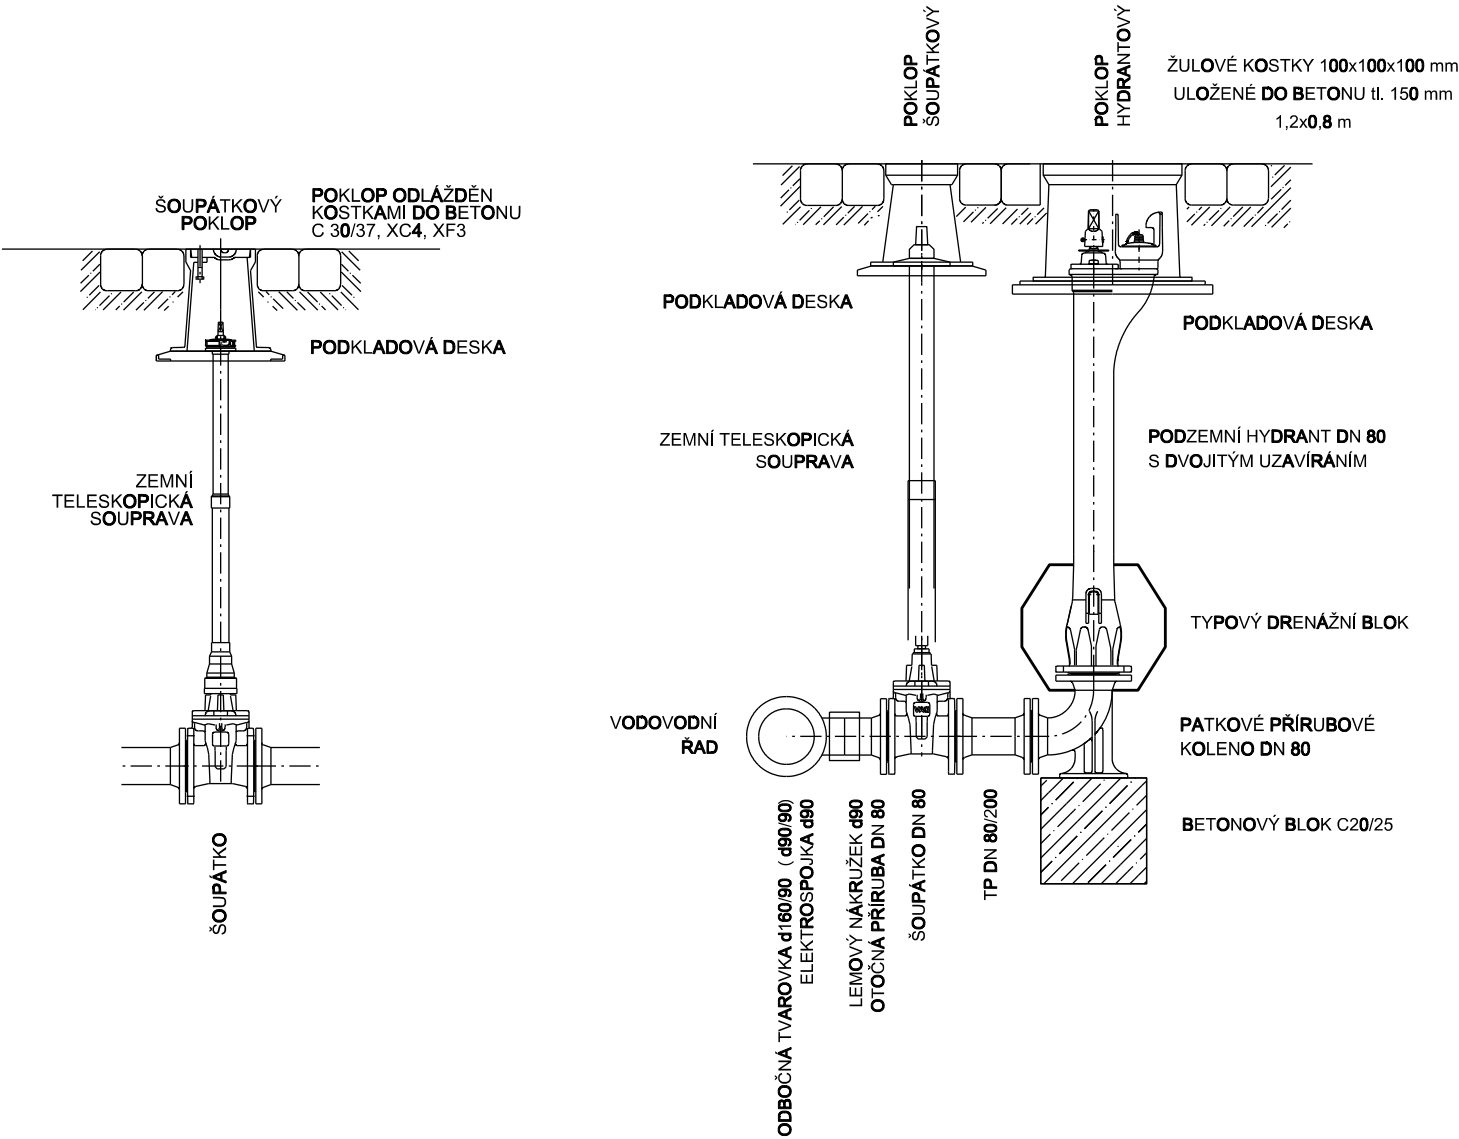


POZNÁMKA :

PŘED OSAZENÍM PODZEMNÍCH HYDRANTŮ JE NUTNÉ NEJPRVE OVĚŘIT SKUTEČNOU HLOUBKU POTRUBÍ RESP. KRYTÍ POTRUBÍ, POKUD NEBUDE KONSTRUKCE HYDRANTU VHODNÁ PRO ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNÉ KRYTÍ POTRUBÍ, BUDE DOPLNĚNA O KRÁTKOU PŘÍRUBOVOU TROUBU (TP KUS) .

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE POKLOP OBEDLÁŽDĚN ŽULOVÝMI KOSTKAMI.

VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE KONSTRUKCE POVRCHU PROVEDENA AŽ K POKLOPU.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vlastislav Kolečkář	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek	
Vypracoval	Ing. Simona Krupicová	
Kontroloval	Ing. Hana Hyánková	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1552920-21
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	D.2 - SO 02 - Vodovod a vodovodní přípojky		
	D.2.7 - Vzorové výkresy		
			Souprava
Příloha		Číslo přílohy	Revize
VÝKRES ARMATUR		D.2.6.2	0