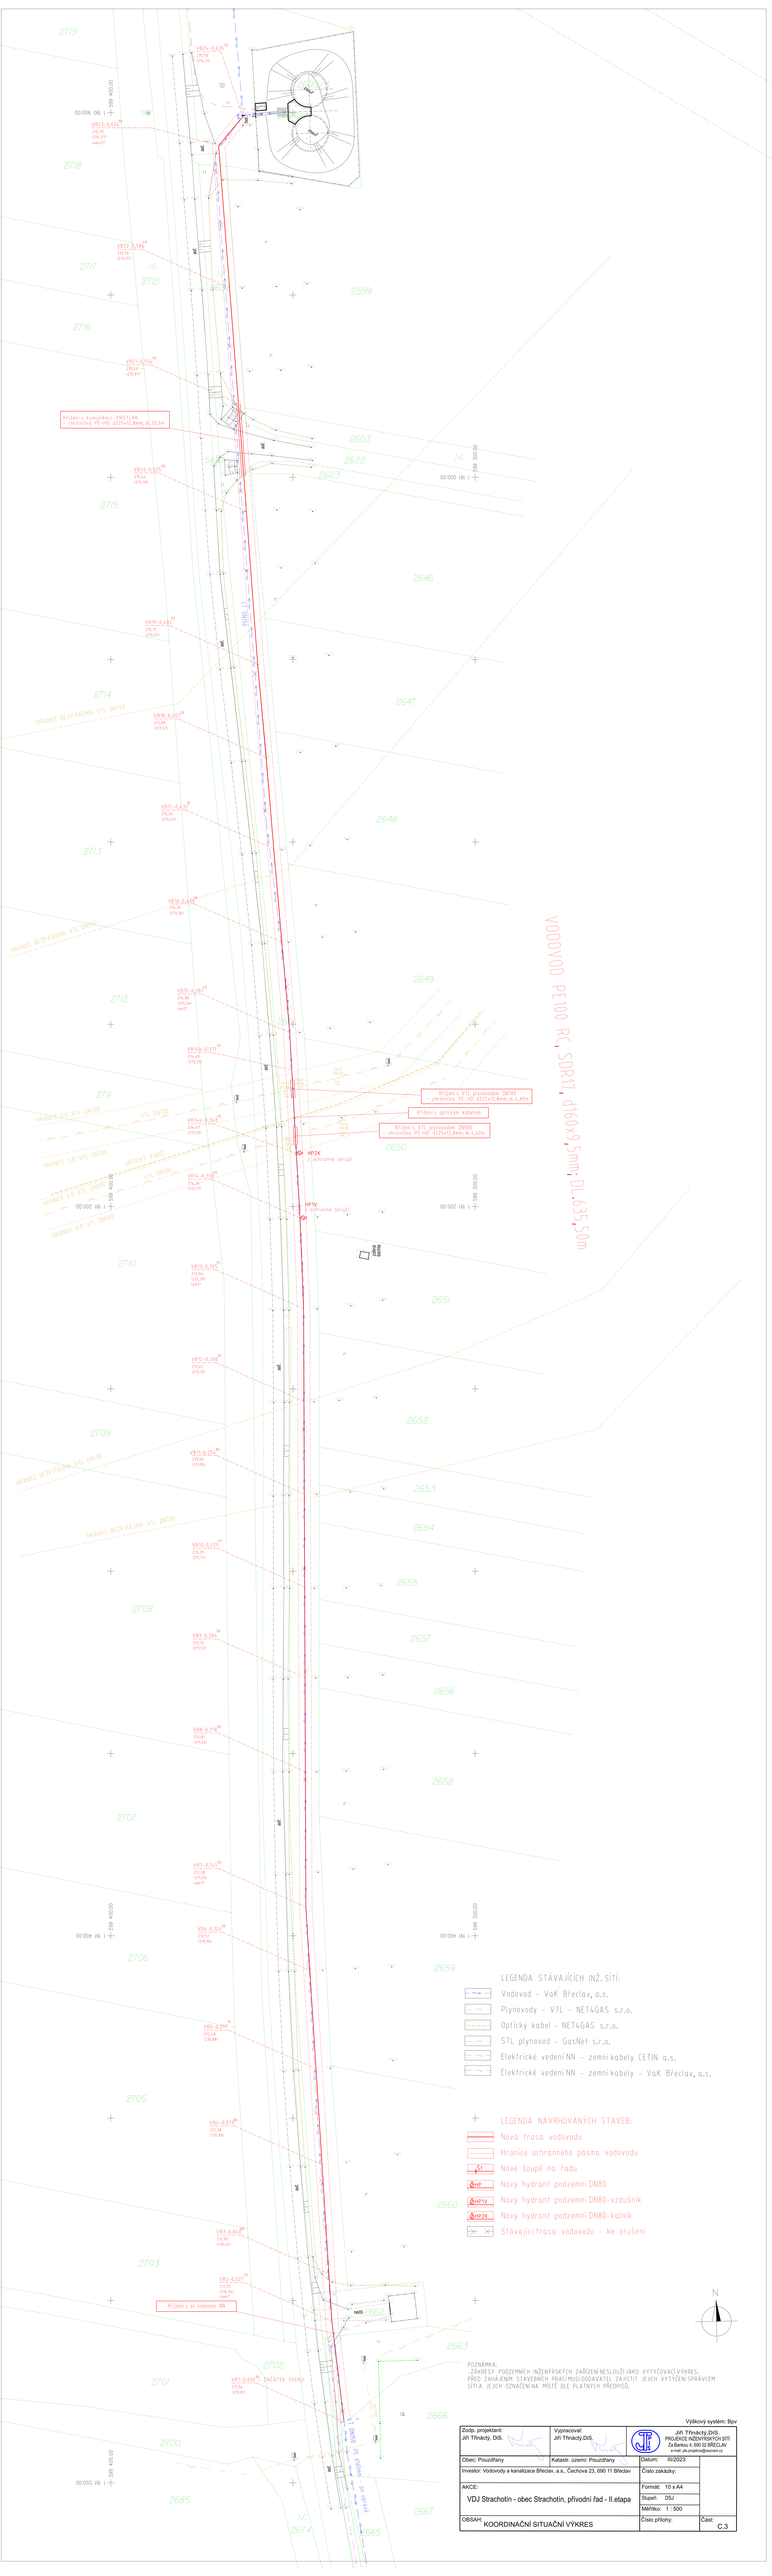
VODOVOD PE100 RC SDR17, d160x9,5mm; DN 635,50m
Křížení s VTL plynovodem DN700 - chráničkou PE HD ø1214x12,8mm, d.s.80m
Křížení optickým kabelem
Křížení s VTL plynovodem DN500 - chráničkou PE HD ø1214x12,8mm, d.s.60m
HP1K - s ochrannou skruží
HP1V - s ochrannou skruží
Křížení s el. kabelem 1kV
ZAČÁTEK ÚSEKU
POZNÁMKA:
-ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:
Vodovod - VaK Břeclav, a.s.
Plynovody - VTL - NET4GAS s.r.o.
Optický kabel - NET4GAS s.r.o.
STL plynovod - GasNet s.r.o.
Elektrické vedení NN - zemní kabely ČETIN a.s.
Elektrické vedení NN - zemní kabely - VaK Břeclav, a.s.
LEGENDA NAVRHOVANÝCH STAVEB:
Nová trasa vodovodu
Hranice ochranného pásma vodovodu
Nové šoupě na řadu
Nový hydrant podzemní DN80
Nový hydrant podzemní DN80-vzdušník
Nový hydrant podzemní DN80-kalník
Stávající trasa vodovodu - ke zrušení
N
Výškový systém: Bpv
Zodp. projektant: Jiří Třínácký, DiS.
Vypracoval: Jiří Třínácký, DiS.
Jiří Třínácký,DiS.
PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Za Bankou 4, 690 02 BŘECLAV
e-mail: jiri.projekce@seznam.cz
Obec: Použitelný
Katastr. území: Použitelný
Datum: 8/2023
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Číslo zakázky:
AKCE: VDJ Strachotín - obec Strachotín, přívodní řad - II.etapa
Formát: 10 x A4
Stupeň: DSJ
Měřítko: 1 : 500
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Číslo přílohy:
Část: C.3