


1	Změna vystrojení biologické linky 2, změna odtahu plovoucích nečistot	07/2023
Revize	Popis revize	Datum revize


 AQUA PROCON S. r. o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedaň
Výpracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím


Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Formát	12A4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Základové číslo	1570521-18
---------------	------	----------------	---	---------------	----	--------------	---------	------------------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
Příloha	ROZVADĚČ RMS2	Číslo přílohy	D.2.5.16
		Seznam revize	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 2;"> <p>POPIS ŠTÍTKŮ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HLAVNÍ PŘÍVOD 2. VYPNUTO 3. ZAPNUTO 4. STOP TECHNOLOGIE 5. AMPÉRMETR 6. VOLTMETR 7. PŘEPÍNAČ NAPĚTÍ 8. MÍCHADLO 201M06 9. PORUCHA VLHKOSTI 10. MÍCHADLO 202M01 11. PORUCHA VLHKOSTI 12. VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AN č.1 13. VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AN č.2 <p> Instalovaný příkon $P_i = 59\text{kW}$ Soudobý příkon $P_p = 44\text{kW}$ Oceloplechový rozváděč - STÁVAJÍCÍ Přívod spodem, vývody spodem Krytí IP40/20 </p> <p> NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N 50Hz, 400/230V TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM, PŘEPÁŽKAMI </p> </div> </div>															
		akce ČOV POHOŘELICE - INTENZIFIKACE PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		dokument ROZVADĚČ RMS2-DOPLNĚNÍ		projektant	ING. RADEK CABAL	stupeň	ZD	list č.	2	příloha č. D.2.5.16			
						kreslil	ING. RADEK CABAL	soubor		listů celkem	12				
						datum	08 / 2021	zakázka	1570521-18						

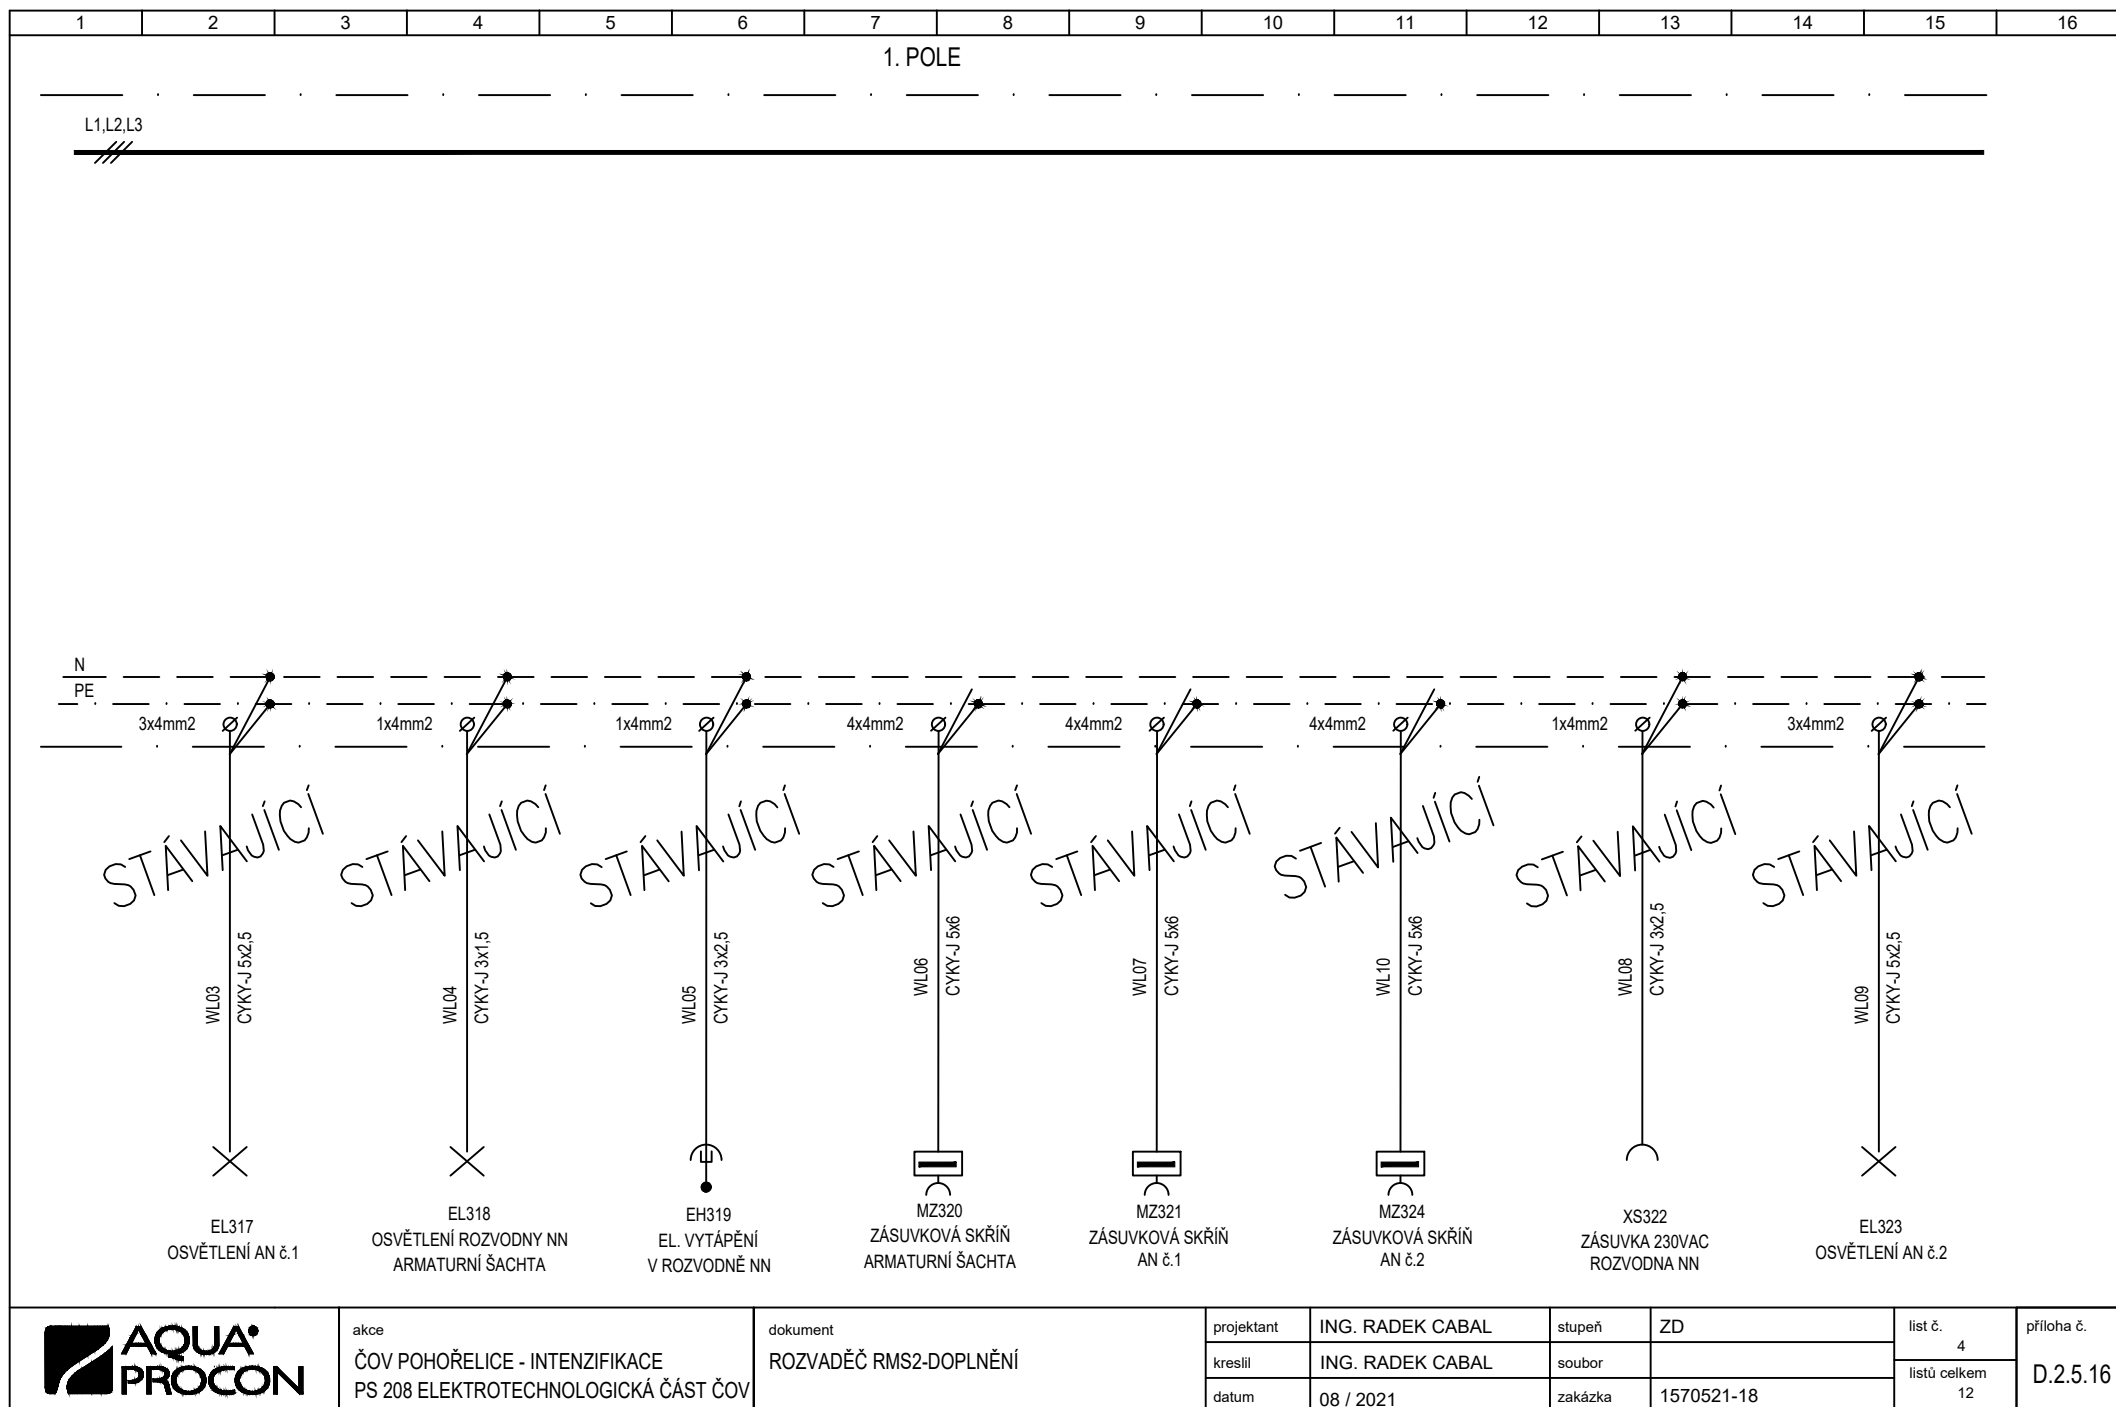

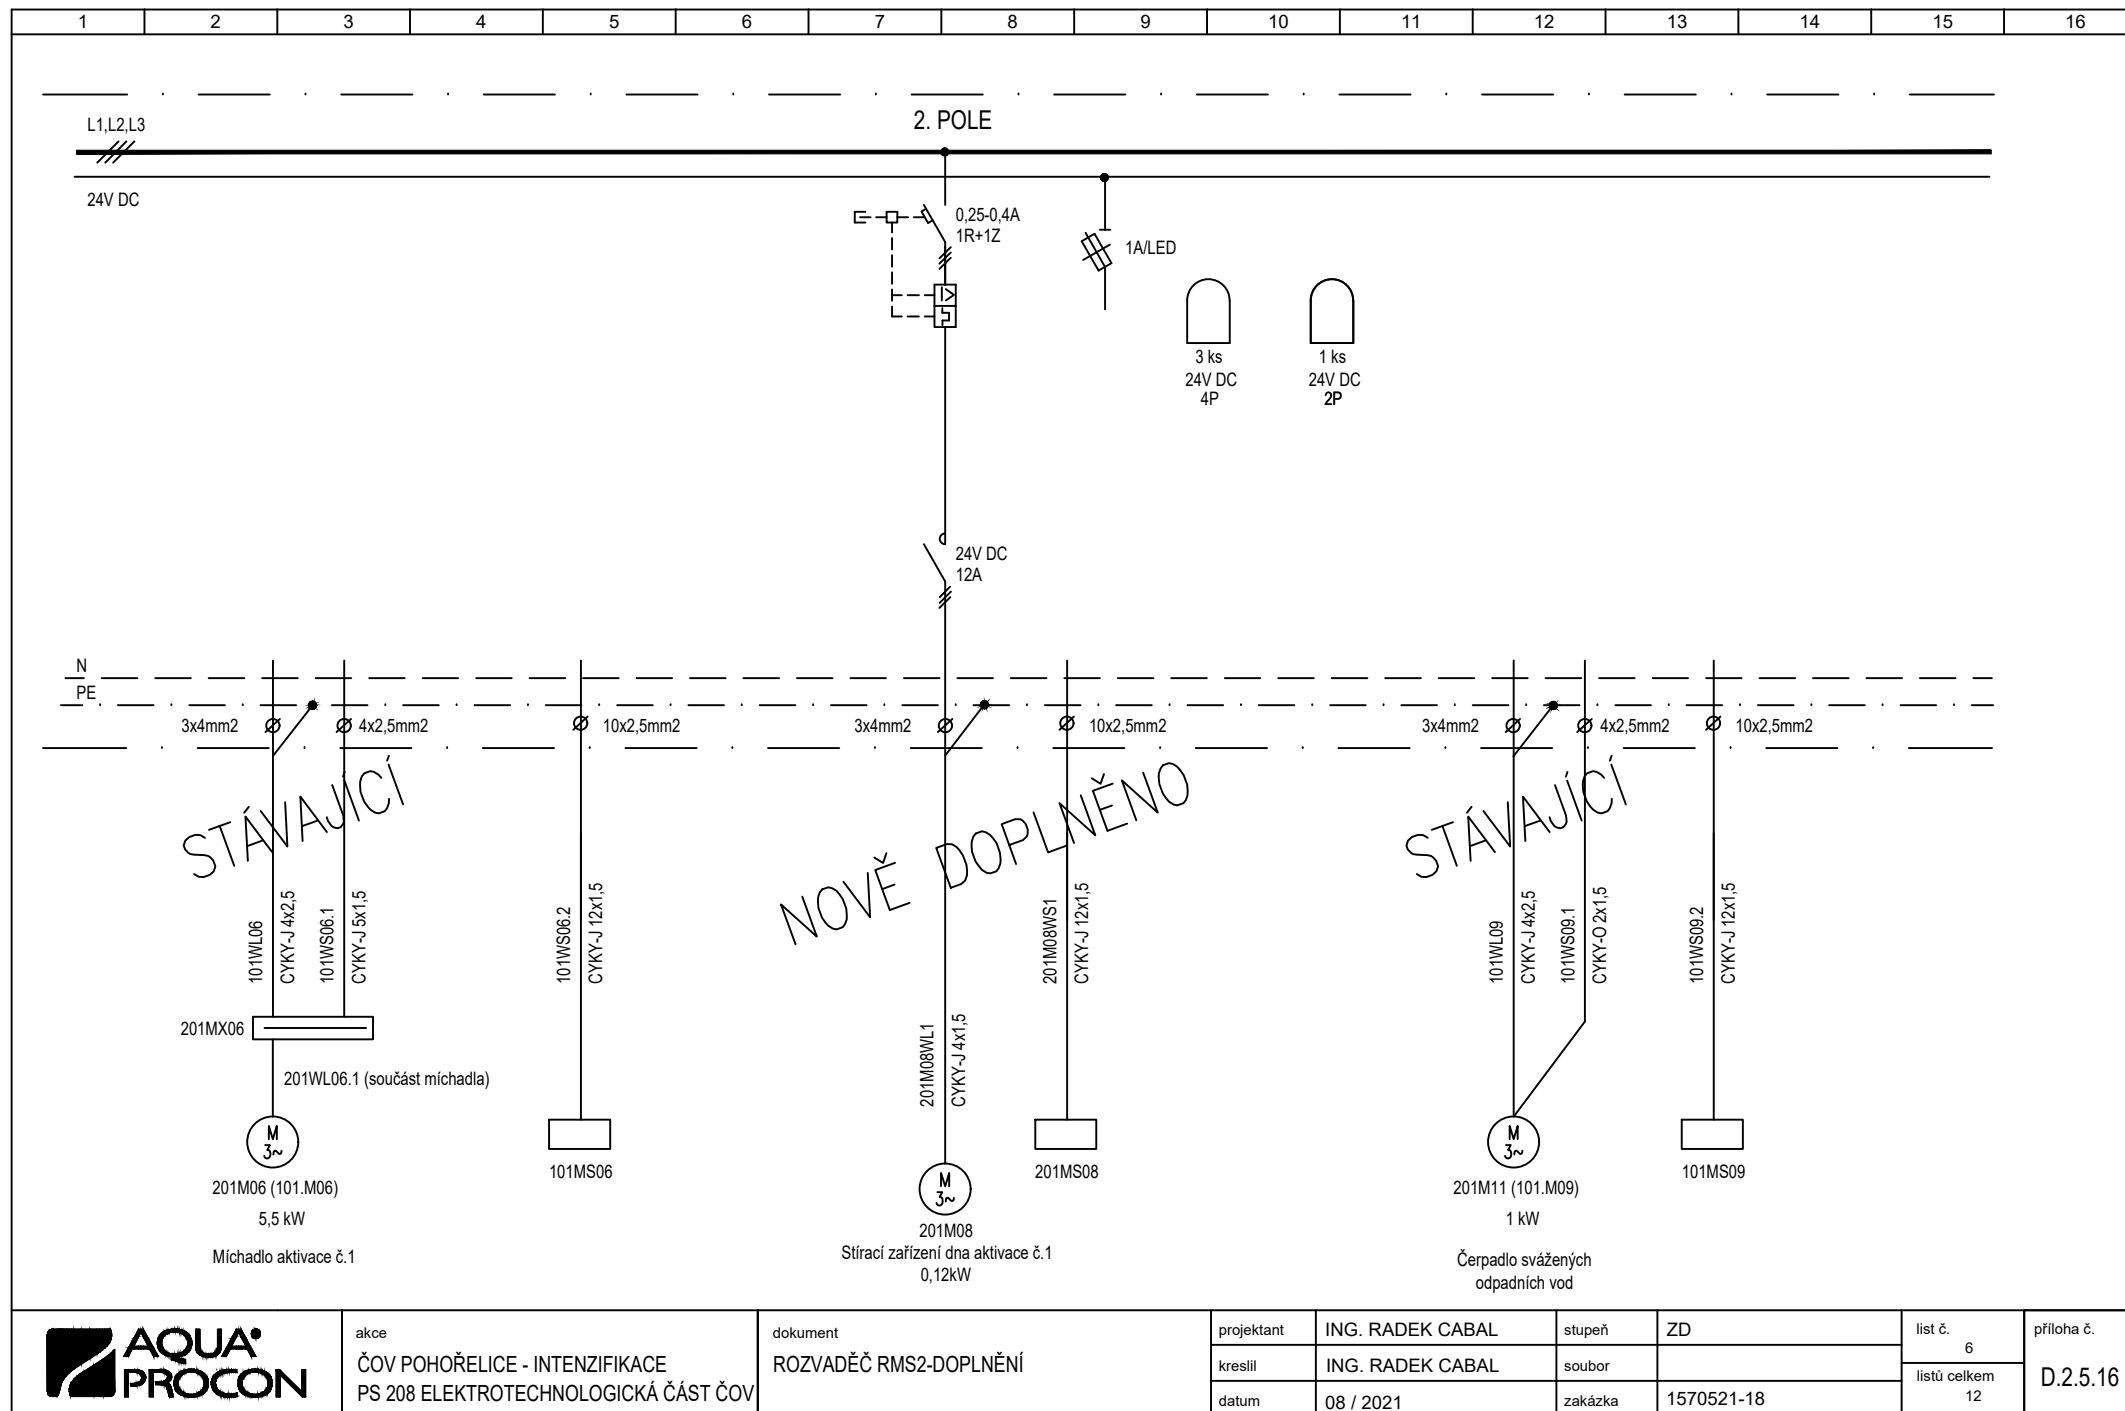

akce
ČOV POHOŘELICE - INTENZIFIKACE
PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

dokument
ROZVADĚČ RMS2-DOPLNĚNÍ

projektant	ING. RADEK CABAL	stupeň	ZD
kreslil	ING. RADEK CABAL	soubor	
datum	08 / 2021	zakázka	1570521-18

list č. 6

listů celkem 12

příloha č.

D.2.5.16

