ŘEZ A - A' 1:10

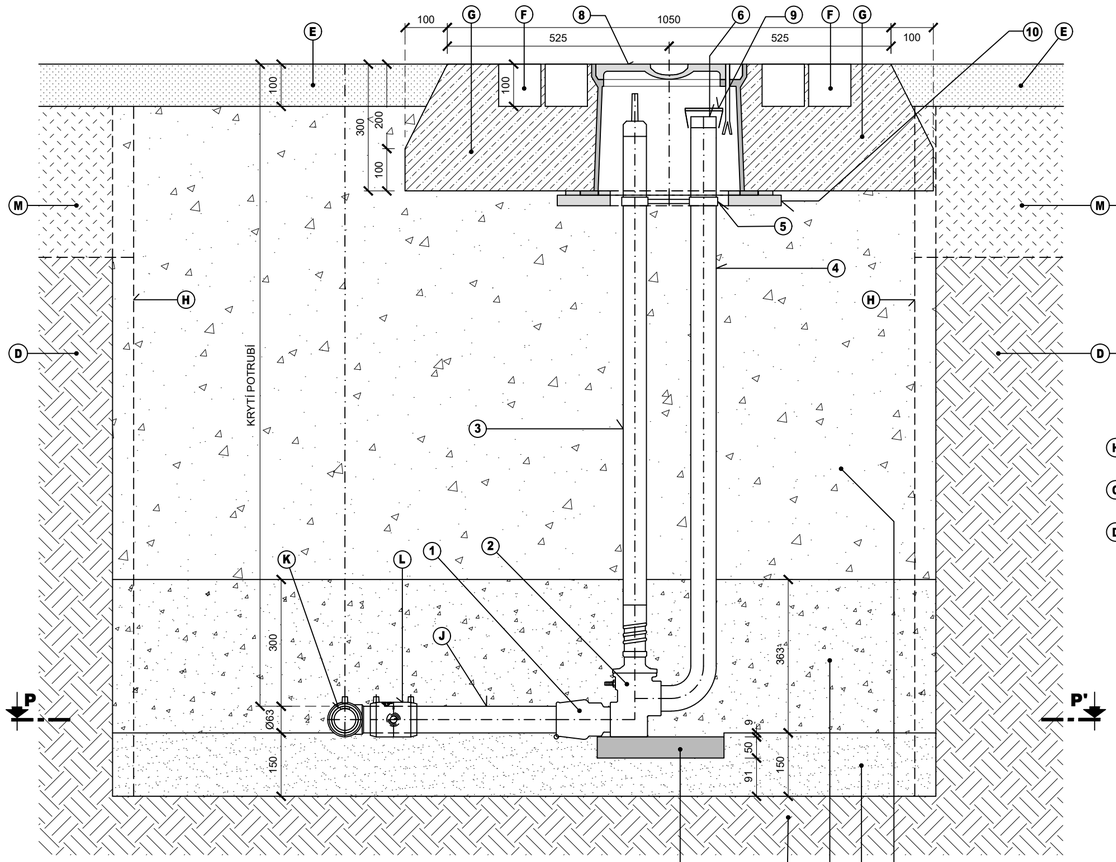

ŘEZ B - B' 1:10

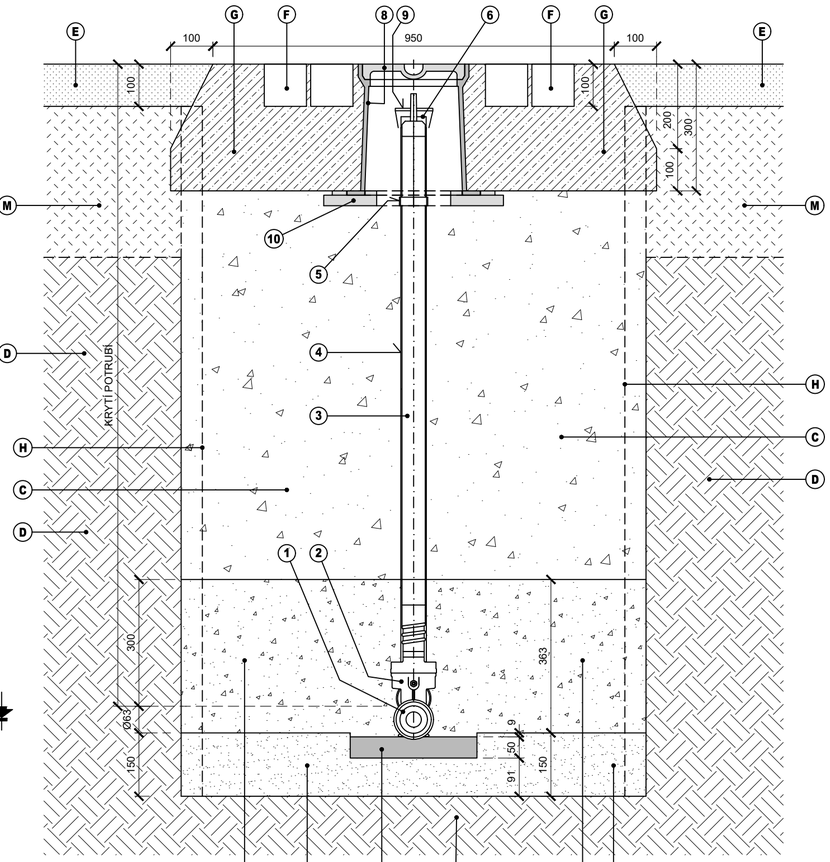

PŮDORYSNÝ ŘEZ P - P' 1:10

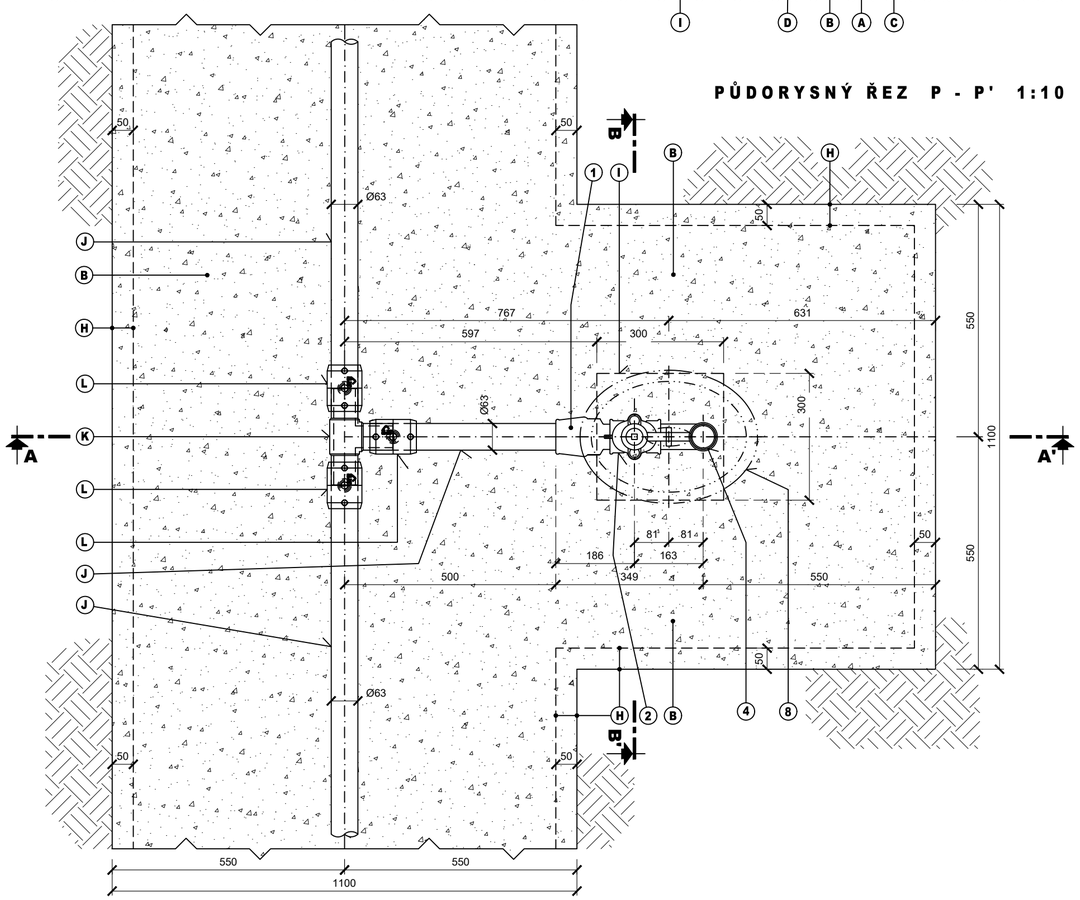

PŮDORYS 1:10

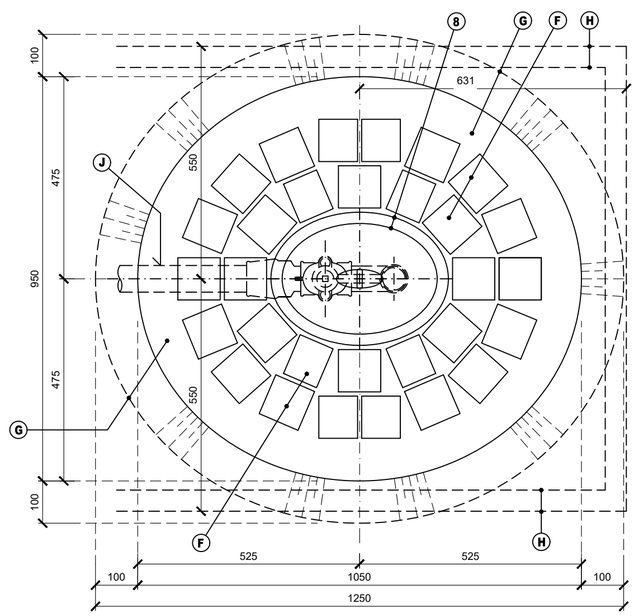

ODBĚROVÁ SOUPRAVA S ODVODNĚNÍM A SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM V NEZÁ
HLOUBCE PRO KRYTÍ H = 1,5 m

STANDARDNÍ PROVEDENÍ: KRYTÍ POTRUBÍ 1,25 M, DN 2",
PŘIPOJENÍ ISO FITINKOU Ø 63 MM,
VÝSTUP S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 2",
NAPOJENÍ NA PE POTRUBÍ 2"

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ: JINÉ HLOUBKY KRYTÍ POTRUBÍ H = 1,5 M (NA DOTAZ)

MATERIÁL:
1. ISO FITINKA Z TVÁRNÉ LITINY
2. VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Z TVÁRNÉ LITINY
3. ZEMNÍ SOUPRAVA
4. VÝTOKOVÁ TRUBKA Z NEREZOVÉ OCELI
5. DISTANČNÍ OBJÍMKY Z NEREZOVÉ OCELI A ELASTOMERU
6. VNĚJŠÍ ZÁVIT S KRYTOU Z PLASTU (NA OBJEDNÁNÍ SE ZUBOVOU SPOJKOU)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
8. ULIČNÍ POKLOP HYDRANTOVÝ:
9. KASI ZUBOVÁ SPOJKA C S VNITŘNÍM ZÁVITEM 2":
10. PODKLADOVÁ DESKA PRO ULIČNÍ POKLOPY DLE DIN 4055 (PODZEMNÍ HYDRANTY)

A. HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ – VIZ.: VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ PE POTRUBÍ (PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE POD H
PODSYPEM PROVEDENA DRENÁŽNÍ VRSTVA
B. HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ – VIZ.: VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ PE POTRUBÍ
C. HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY – VIZ.: VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ PE POTRUBÍ
D. ROSTLÝ TERÉN
E. OHUMUSOVÁNO A OSETO – VIZ.: OBJEKT TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
F. DVOUŘÁDEK ŽULOVÝCH KOSTEK VELIKOSTI 100 X 100 X 100 MM DO BETONOVÉHO LOŽE
G. BETONOVÉ LOŽE – OBETONOVÁNÍ HYDRANTOVÉHO POKLOPUBETON C 16 / 20
H. SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM (PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ S MEZERAMI – TLOUŠŤKA PAŽNIC 50 MM,
I. PODKLADNÍ DLAŽDICE BETONOVÁ 300 X 300 MM
J. POTRUBÍ PE 100 SDR 11 ø 63 X 5,8 MM
K. PE–HD TVAROVKA PRO SVAŘOVÁNÍ POMOCÍ ELEKTROOBJÍMEK NEBO NA TUPO – T KUS 90° ø 63 / 63 MM,
PE 100 SDR 11
L. ELEKTROTVAROVKA – OBJÍMKA S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM ø 63, PE 100 SDR 11
M. NÁSYPOVÉ TĚLESO ČOV

Revize	Popis revize	Da
–	-	

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Rostislav Husák
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Pohořelice
Objednatel	Město Pohořelice

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
630x450	1:10	ZD	08/2021	154

Projekt: POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ

D - Dokumentace objektů
D.1 - Retenční nádrž
D.1.4 - SO 304 TRUBNÍ ROZVODY

Příloha	Číslo přílohy
ODBĚROVÁ SOUSTAVA S ODVODNĚNÍM	D.1.4.14