


VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

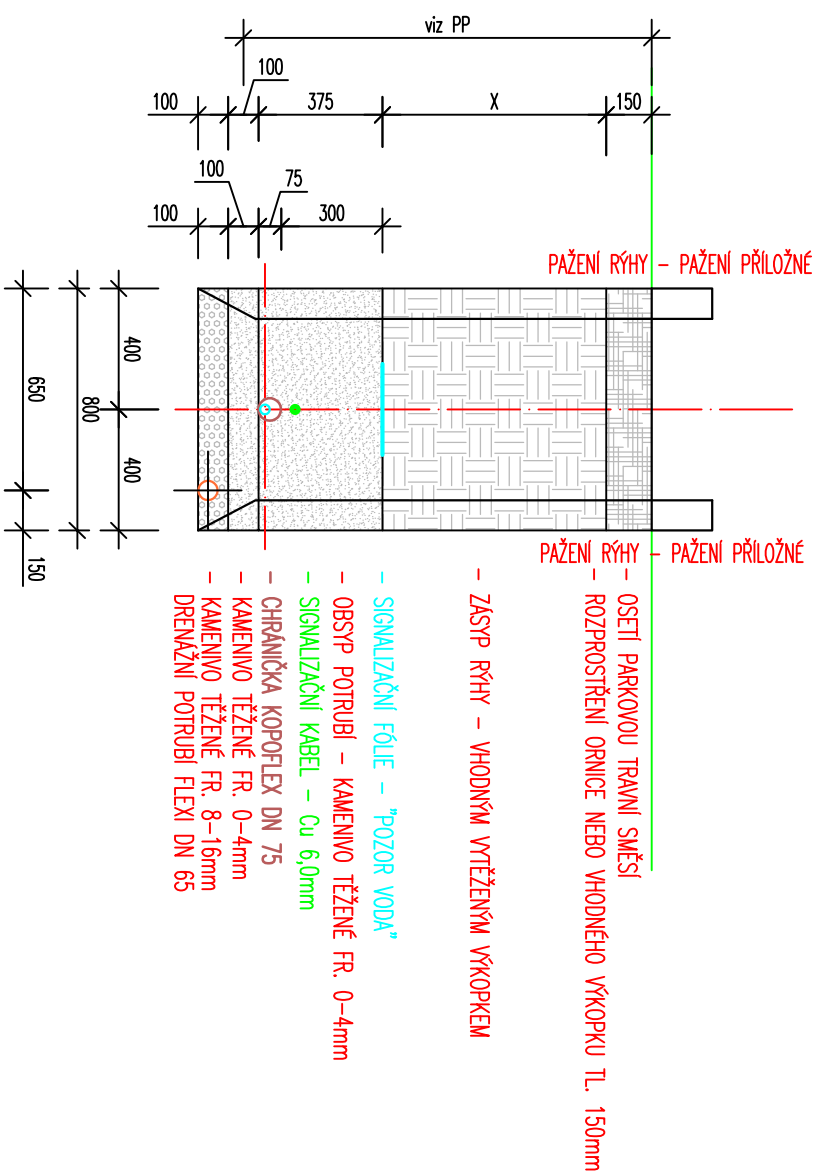

POTRUBJ: PE100-D32-SDR11

TVAROVKY: MOSAZ, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY)


ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPY: min. 96% PS

POD MK JSOU PŘÍPOJKY ULOŽENY V CHRÁNICIČE PVC KG DN 125.

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S3:

- ZAMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
- LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 40mm
- PODKLAD Z KSC TL. 150mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
- ZÁSTP RŤHY, ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32mm
- ZHUŤNĚNÝ ZÁSTP RŤHY, Ede2min = 45MPa

VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJKY POD KOMUNIKACÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

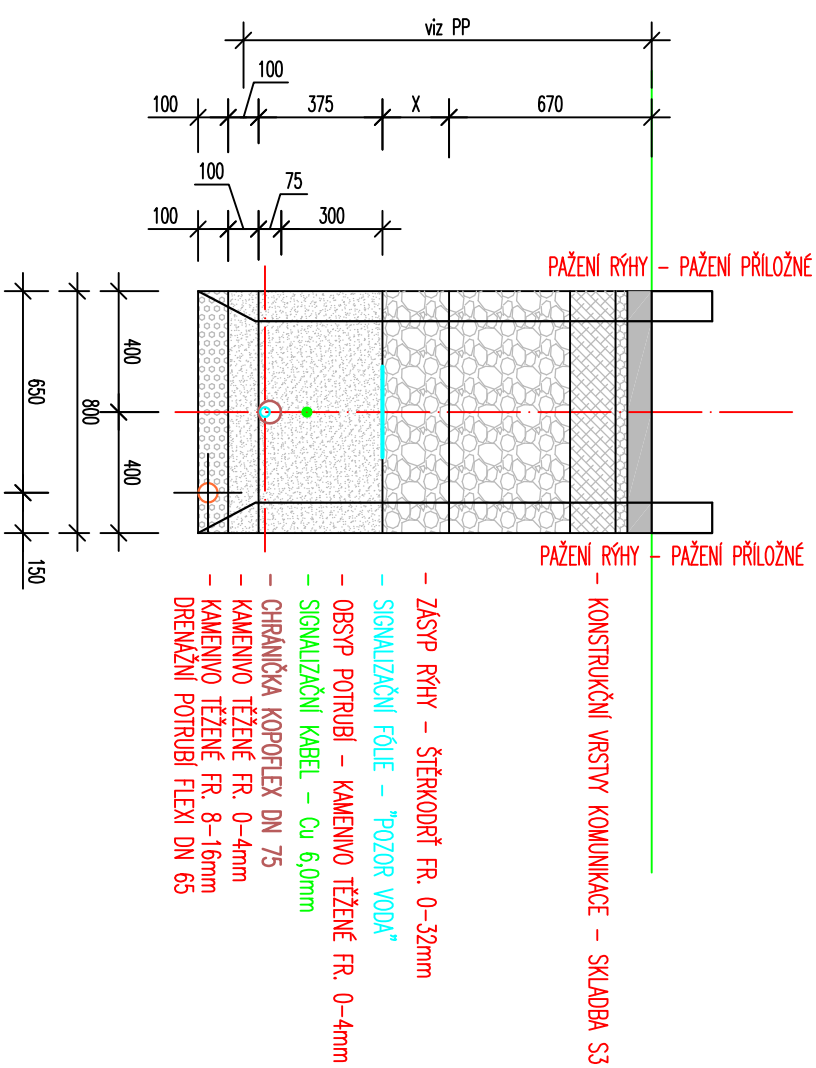


POTRUBI: PE100-D32-SDR11

TVAROVKY: MOSAZ, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY),

ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPY: min. 96% PS

POD MK JSOU PŘÍPOJKY ULOŽENY V CHRÁNICI PVC KG DN 125.

VP - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zodpovědný pracovník		Výpracovi			
Ing. MILAN BARTOLÁŠIC		Ing. MICHAL BARTOLÁŠIC			
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí					
Akce:		Kobylí – ulice Osvobození			
		SO 02 – VODOVOD			
		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
		VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY			
		Formát		A3	
		Datum		05/2022	
		Arch. číslo		5/2022	
		Stupeň PD		PD SP	
		Měřítko		Číslo přílohy	
		1:25		D.1.2.d.1.	