


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODOBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



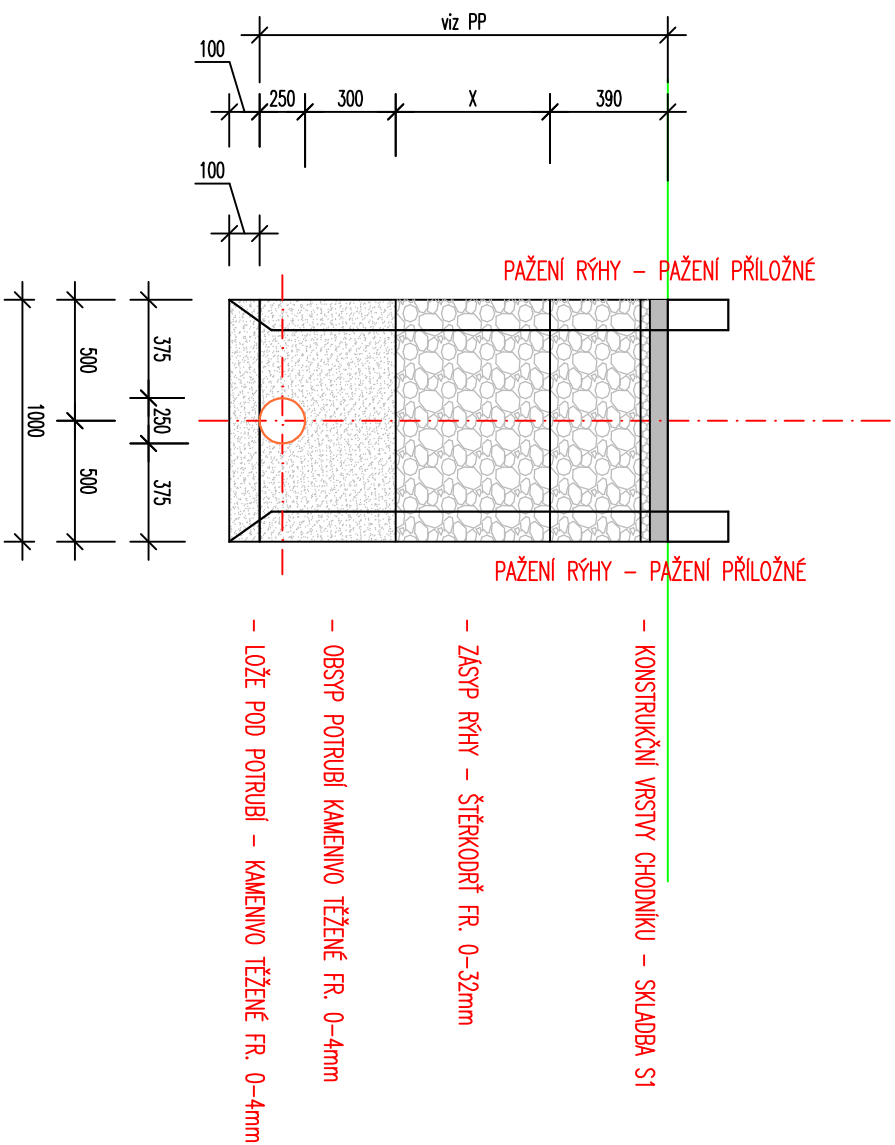

POTRUBÍ: PVC KG DN 250, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU – SKLADBA S1:

- DLAŽBA ZÁMKOVA, TL. 60mm
- LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNÁ DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm, TL. 300mm
- ZÁSP. RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0-32mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSP. RÝHY, Eef2min = 15 (30)MPa

DP – ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY:

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLÁŠIC	Ing. MICHAL BARTOLÁŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	
		
		Kapacitv 27. 690 06 Breclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 688, e-mail:aqc@woc.cz
Formát	A3	
Datum	05/2022	
Arch. číslo	5/2022	
Stupeň PD	PD SP	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	D.1.1.d.6.	