




SO 02 VODOVODNÍ ŘAD  
PE100RC d160x9,5 mm, DL. 14,0 m

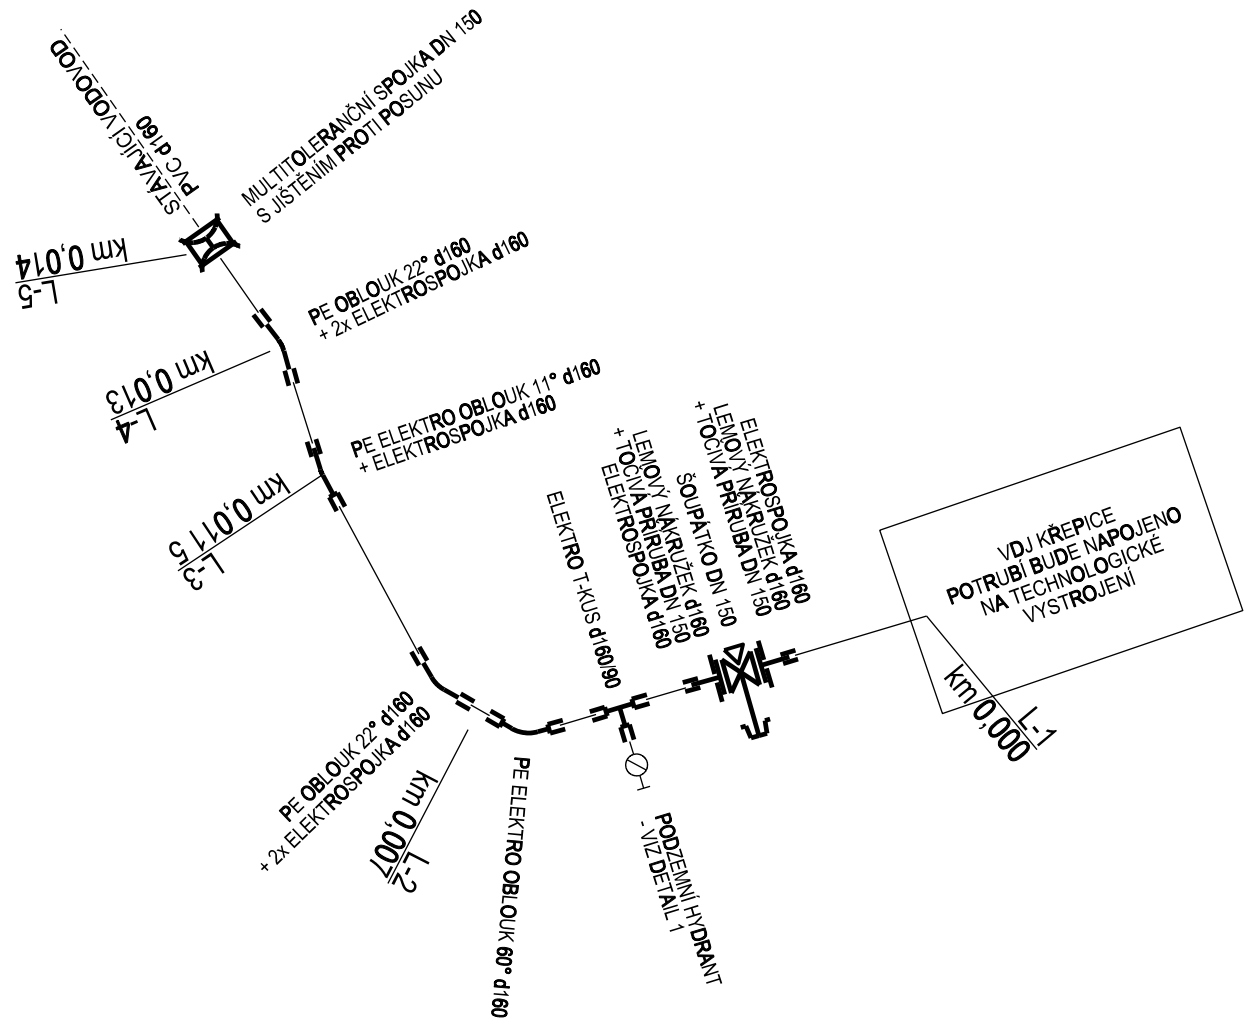

SO 02 ODPADNÍ POTRUBÍ  
PE100 d225x13,4 mm, DL. 10,0 m

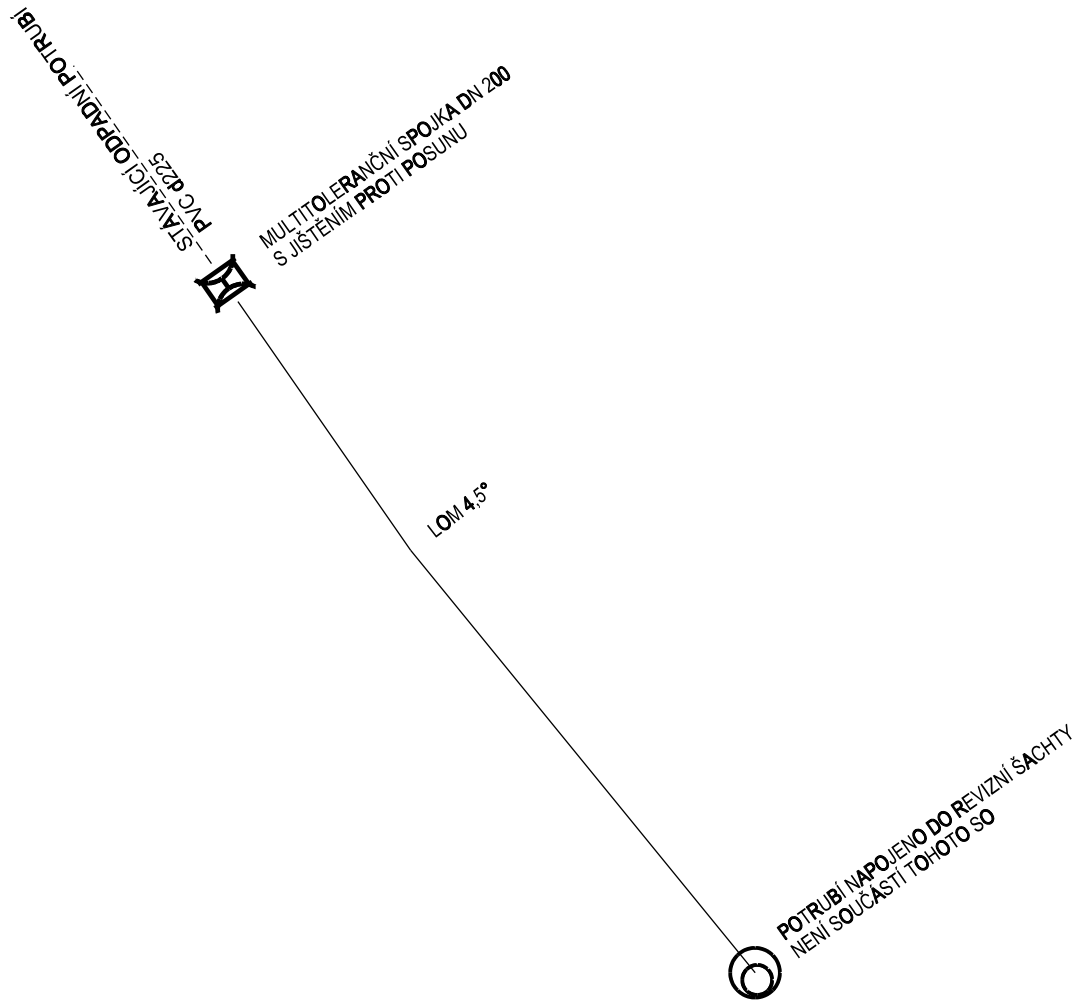

DETAIL 3  
HYDRANT  
PODROBNĚ VIZ VÝKRES D.1.2.7.2

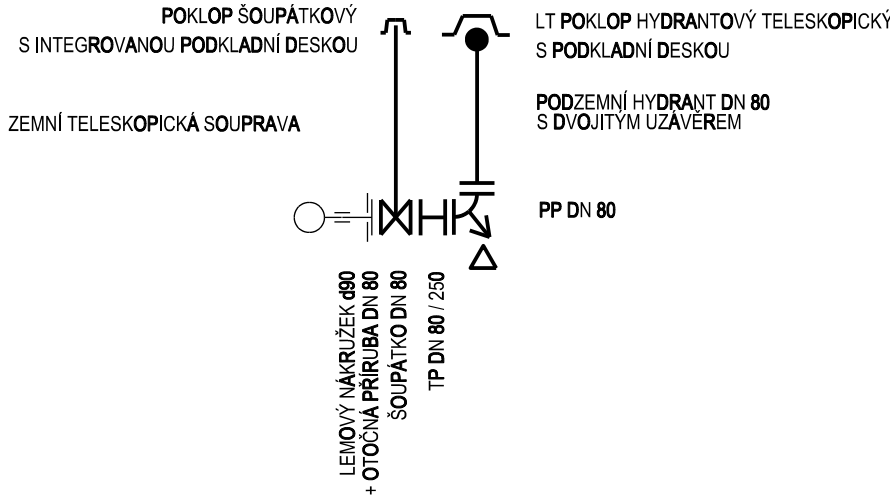

► PREFABRIKOVANÝ BET. PODKLADNÍ BLOK

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek	
Vypracoval	Ing. Marie Hladíková	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zadákové číslo	1585321-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	----------------	------------

Projekt		VDJ KŘEPICE - REKONSTRUKCE		
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 - SO 02 VODOVODNÍ POTRUBÍ		
Příloha		KLADEČSKÉ SCHÉMA		Souprava
		Číslo přílohy D.1.2.3		Revize 0