


VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S VTL PLYNOVODEM

VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM


ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE TPg 702 04

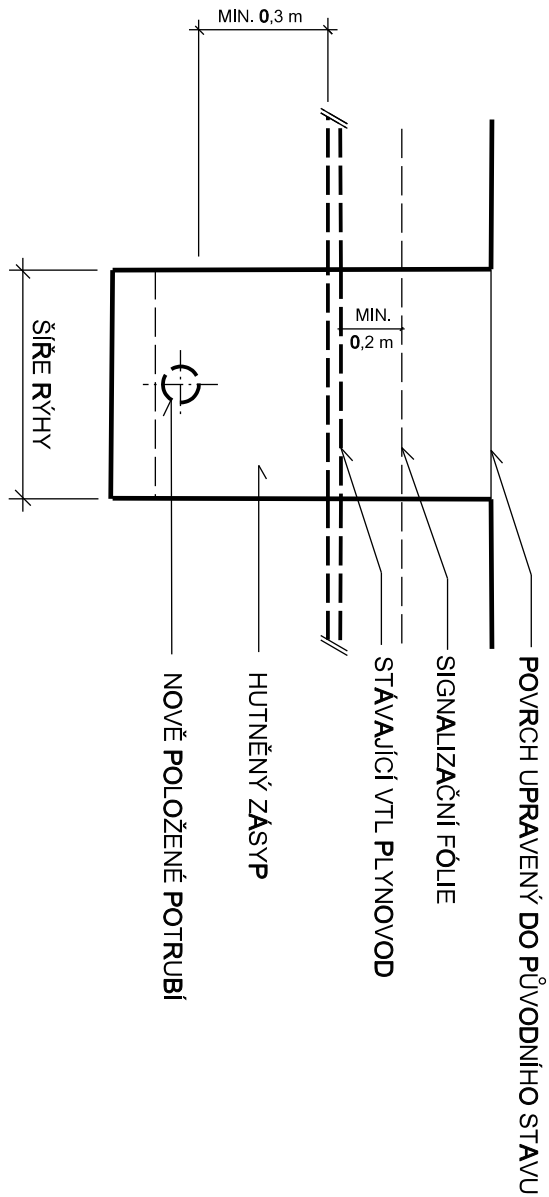

- KANALIZACE BUDE V DÉLCE MIN. 6,0 M NA KAŽDOU STRANU OD KRAJE VTL PLYNOVODU PROVEDENA Z TRUBEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH TRVALOU PLYNOTĚSNOST,
- SPOJOVACÍ HRDLA BUDOU MIN. 3,0 M OD OKRAJE VTL PLYNOVODU,
- NEJMENŠÍ VZDÁLENOST STĚNÝ KANALIZAČNÍ ŠACHTY OD STĚNÝ VTL PLYNOVODU JE 10,0 M.


PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT I RUČNÍ VÝKOP MIN. 4,0 M NA OBE STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU I

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

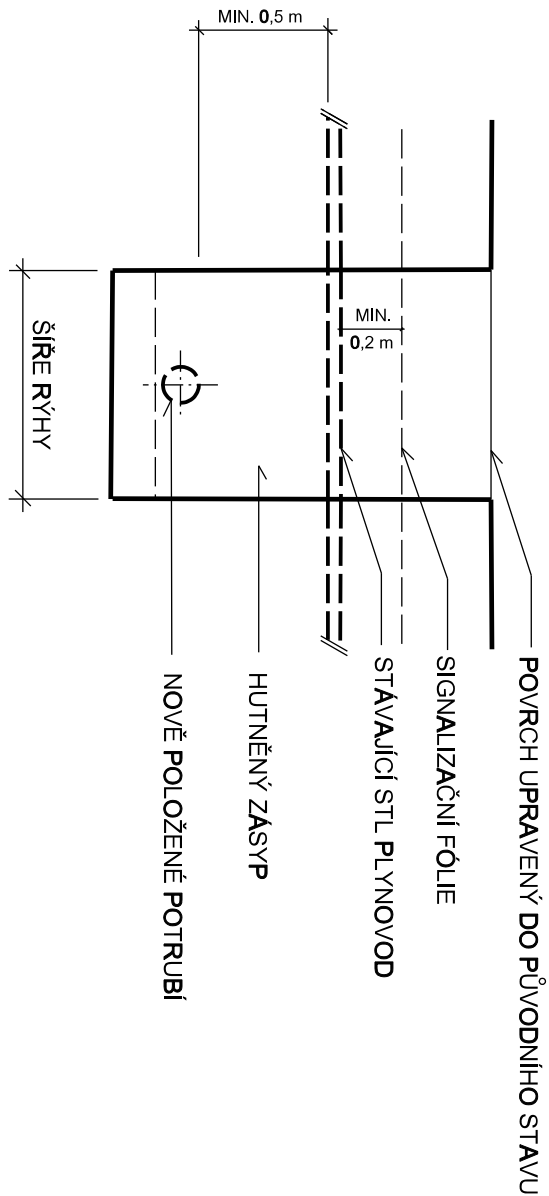

- KANALIZACE BUDE V DÉLCE MIN. 6,0 M NA KAŽDOU STRANU OD KRAJE STL PLYNOVODU PROVEDENA Z TRUBEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH TRVALOU PLYNOTĚSNOST,
- SPOJOVACÍ HRDLA BUDOU MIN. 3,0 M OD OKRAJE STL PLYNOVODU,
- NEJMENŠÍ VZDÁLENOST STĚNÝ KANALIZAČNÍ ŠACHTY OD STĚNÝ STL PLYNOVODU JE 10,0 M.

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT I RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBE STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU I

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revize	Popis revize							Datum revize	
<div><div><div><div>AQUA PROCON S. r. o.</div><div>Projektová a inženýrská společnost</div><div>Palackého tř. 12, 612 00 Brno</div><div>tel.: +420 541 426 011</div><div>E-mail: info@aquaprocon.cz</div><div>www.aquaprocon.cz</div></div></div></div>									
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek							
Vedoucí dílčího projektu		Ing. Monika Fazekas							
Zodpovědný projektant		Ing. Monika Fazekas							
Výpracoval		Ing. Hana Dvořáková							
Kontroloval		Ing. Jan Polášek							
Investor		Město Pohořelice							
Objednatel		Město Pohořelice							
Formát	1A4	Měřítko		Stupeň	ZD	Datum	11/2018	Zadávací číslo	1495218-18
<div><div>Projekt</div><div><div>POHOŘELICE - VELKÝ DVŮR, KANALIZACE</div><div>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</div><div>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</div><div>D.1.1 - SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY</div></div></div>									
<div><div>Příloha</div><div>VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ STOKY S PLYNOVODEM</div></div>								<div><div>Seznam</div><div>Číslo přílohy</div><div>D.1.1.10</div><div>Revize</div><div>0</div></div>	