


Revize		-		-	
Datum revize		-		-	
<div><div><div><p>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Bno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p></div></div></div>					
Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek					
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Bedaň					
Výpracoval Ing. Jaroslav Bedaň					
Kontroloval Ing. Petr Baránek					
Investor Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.					
Objednatel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.					
Formát A4					
Měřítko -					
Stupeň ZD					
Datum 01/2020					
Základové číslo 1508518-18					
Průloha ROZVADĚČ 1RSS					
Číslo průlohy D.1.2.6					
Revize 0					
<div><div>Projekt</div><div>ÚV LEDNICE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</div><div>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE</div><div>Souprava</div></div>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

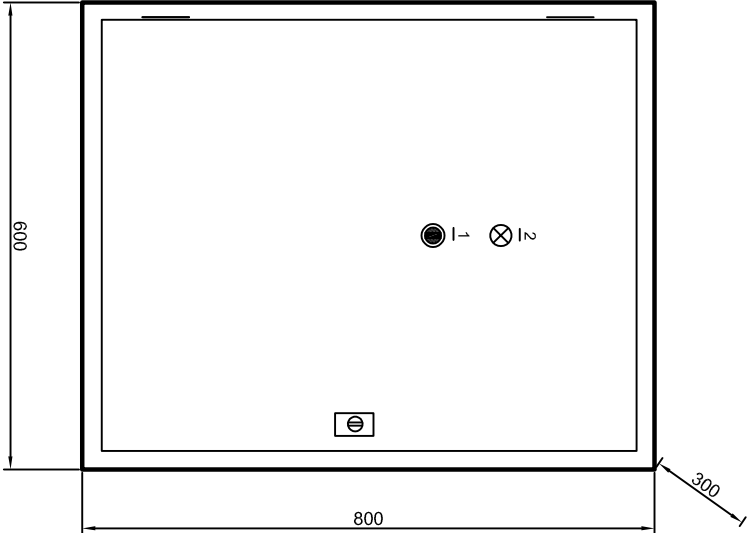

- POPIS ŠTÍTKŮ:
1. VYPNUTÍ ROZVADĚČE (QV01)
  2. ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM (HL01)

LEGENDA:

OZNAČENÍ ROZVADĚČE: 1RS5

TYP SKŘINĚ : CELOPLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘIŇ

ROZMĚRY SKŘINĚ (š. x v. x h.): 600 x 800 x 300mm

KRYTÍ: IP 54/20

PŘÍVOD: HOREM

VÝVODY: HOREM

POZNÁMKA:

ROZVADĚČ BUDE OSAZEN V TECHNOLOGICKÉ HALE S OVLÁDACÍMI PRVKY NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 400/230V,50Hz, TN-C-S

1+N+PE 230V,50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYKEM NEŽIV. ČÁSTÍ:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÝM CHRANIČEM

	akce	dokument		projektant	ING. JAROSLAV BEDAŇ	stupeň	ZD	list č. 2	příloha č.  D.1.2.6
	ÚV LEDNICE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ D.1.2 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	ROZVADĚČ 1RS5	kreslí	ING. JAROSLAV BEDAŇ	soubor		listů celkem 4		
			datum	01 / 2020	zakázka	1508518-18			

