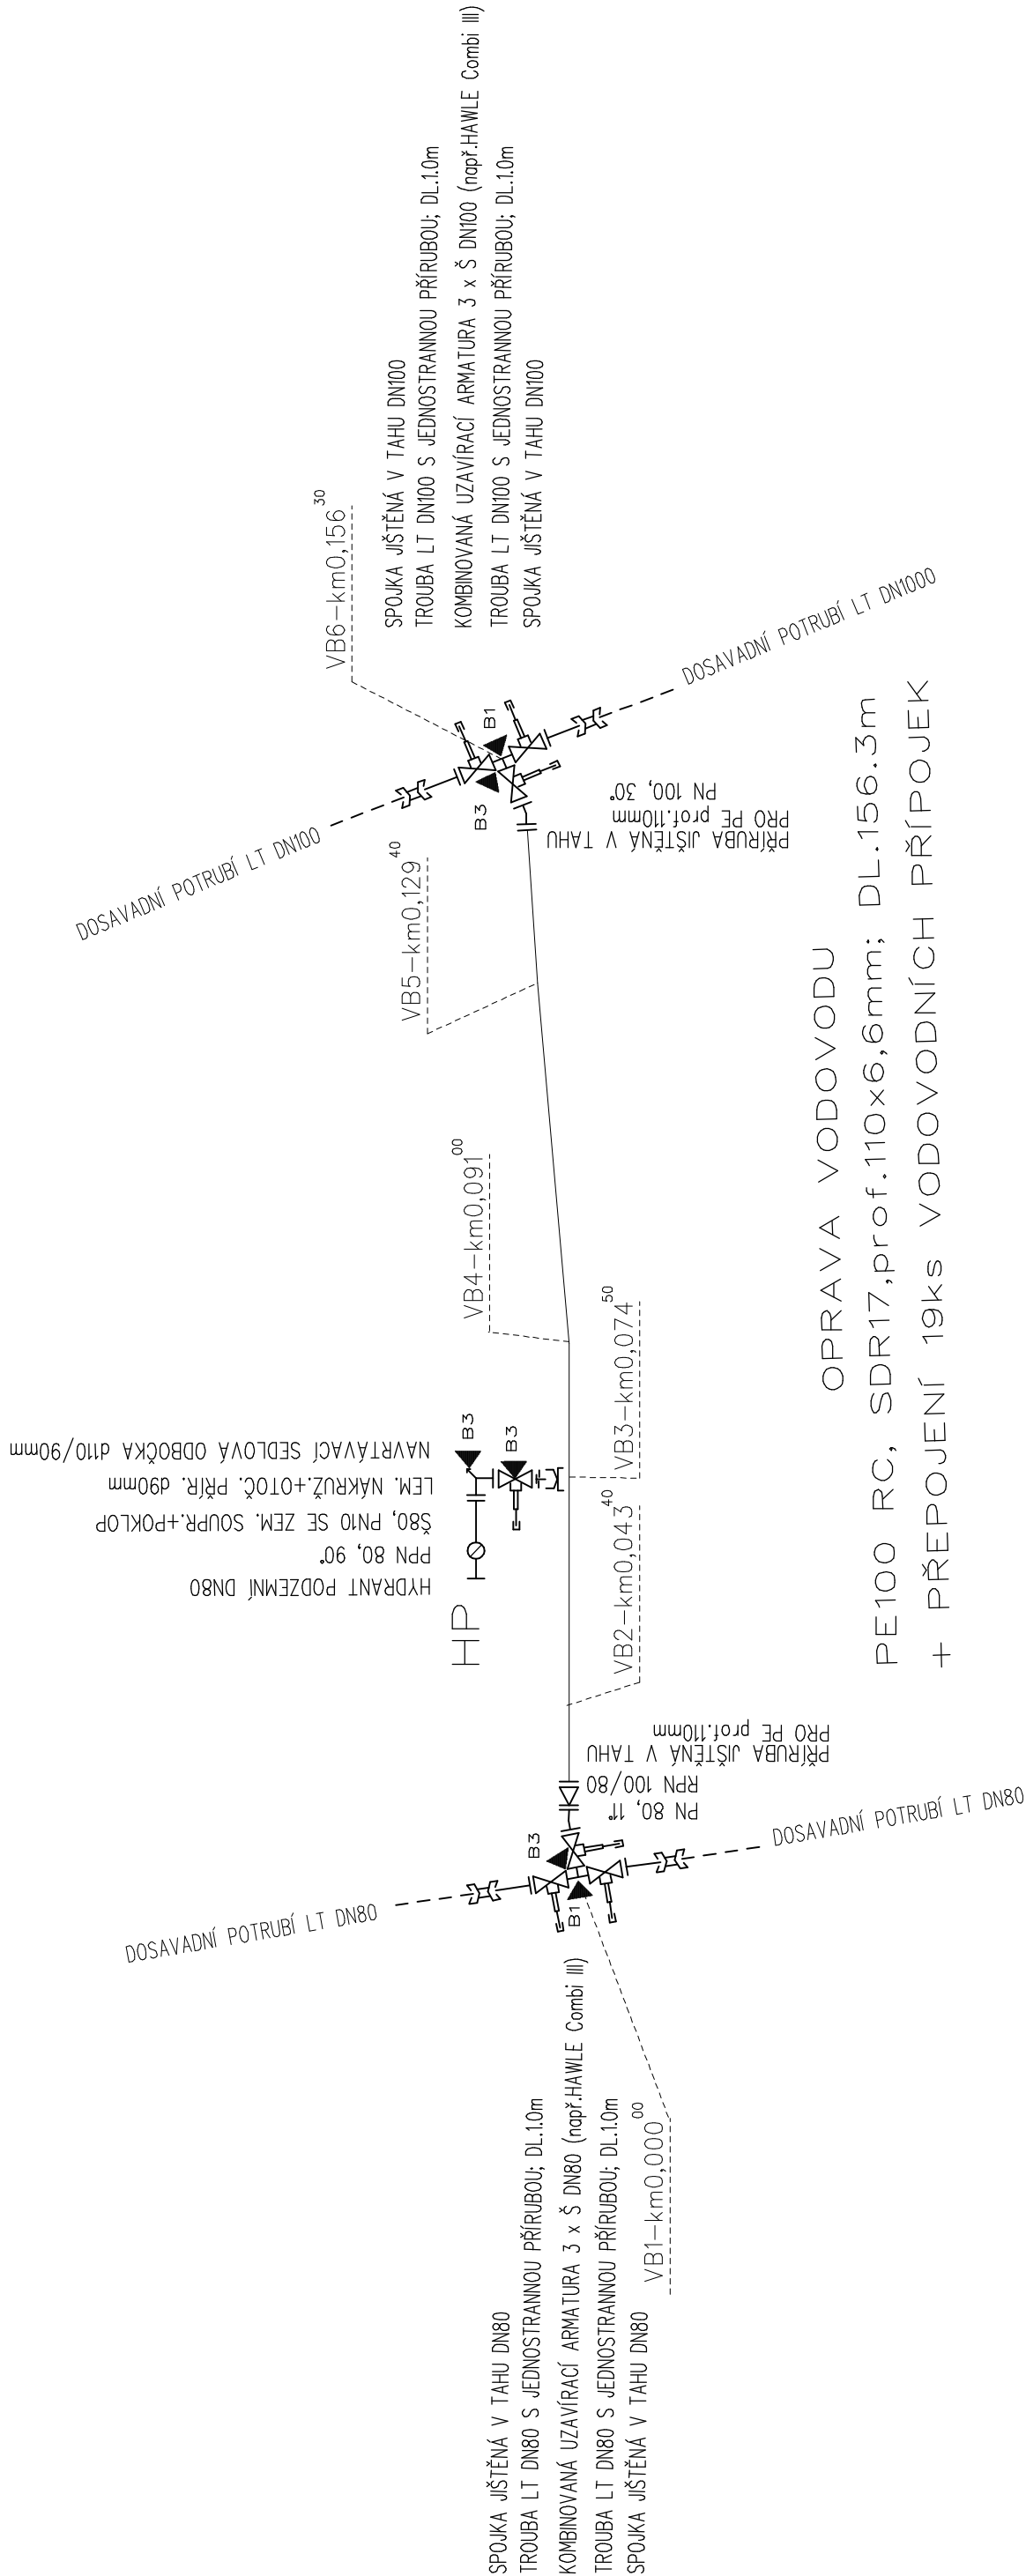





KLADĚČSKÉ SCHEMA



OPRAVA VODOVODU
PE100 RC, SDR17, prof. 110x6,6mm; DL.156.3m
+ PŘEPOJENÍ 19ks VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Zodp. projektant: Jiří Trínáctý, DiS. | | Vypracoval: Jiří Trínáctý DiS. | | Jiří Trínáctý, DiS. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Za Bankou 4, 690 02 BŘECLAV tel.: 511 112 780, e-mail: pis@mybox.cz | |
|  | |  | |  | |
| Město: Valtice | | katastrální území: Valtice | | Datum: IV/2020 | |
| Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s., Čechova 23, Břeclav | | Číslo zakázky: | | | |
| AKCE: VALTICE – ul. Jiráskova a ul.Vilová, kanalizace a vodovod SO 02 – ul. Jiráskova, SO 02.2–OPRAVA VODOVODU | | Formát: 2 x A4 | | | |
| | | Stupeň: DUSP | | | |
| | | Měřítko: | | | |
| OBSAH: KLADEČSKÉ SCHEMA | | Číslo přílohy: 5 | | Část: D.2 | |