



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

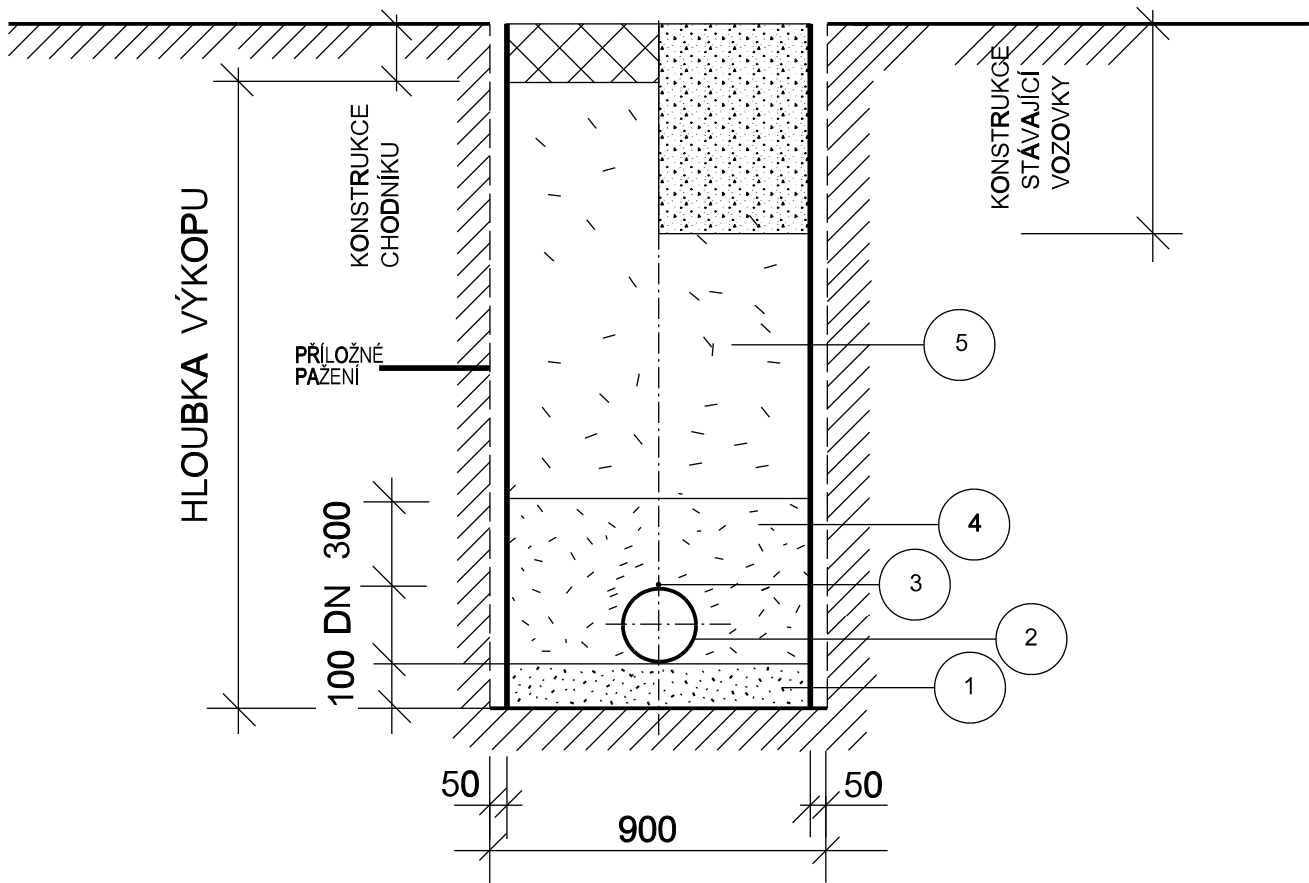

LEGENDA

- 1 Hutněný podsyp: HDPE, (v komunikaci) - písek, hutnění podle předpisu výrobce potrubí
- 2 Vodovodní potrubí: HDPE
- 3 Identifikační vodič CYKY 6mm2
- 4 Hutněný obsyp: HDPE v komunikaci - nesoudržný, nesedavý vhodný obsypový materiál - štěrkopísek, max. zrno 50 mm, bez ostrohranných částic
- 5 Zásyp - komunikace a 1,5 m od komunikace - nesoudržný nesedavý materiál - štěrkopísek, štěrk, recyklát. Hutněný na relativní hutnost ID > 0,95. Kontrola hutnění v komunikaci na zemní pláni Ed2 > 45 Mpa, Ed2 / Ed1 < 2, vše za přirozeného stavu vlhkosti.  
- nepevněná plocha - zásyp zeminou z výkopu - hutněný na stejnou míru jako okolní terén - nesmí docházet k poklesům

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu		Ing. Vlastislav Kolečkář	
Vedoucí dílčího projektu			
Zodpovědný projektant		Ing. Petr Baránek	
Vypracoval		Ing. Simona Krupicová	
Kontroloval		Ing. Hana Hyánková	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1552920-21
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	<b>BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU</b>		
	<b>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>		
	<b>D.2 - SO 02 - Vodovod a vodovodní přípojky</b>		
	<b>D.2.7 - Vzorové výkresy</b>		
		Souprava	
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	Číslo přílohy D.2.6.6	Revize 0