



ŠOUPÁTKO

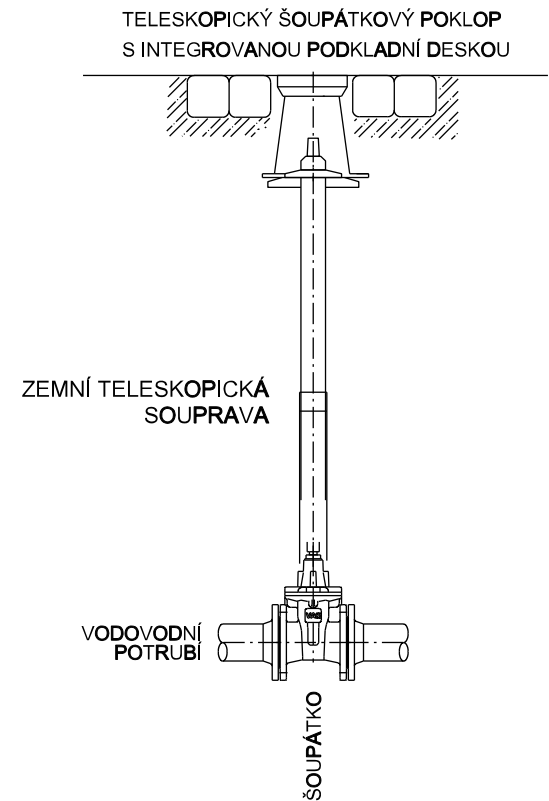


PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

PRO PROPLACH POTRUBÍ  
NA VODOVODNÍM POTRUBÍ PE - d315 mm

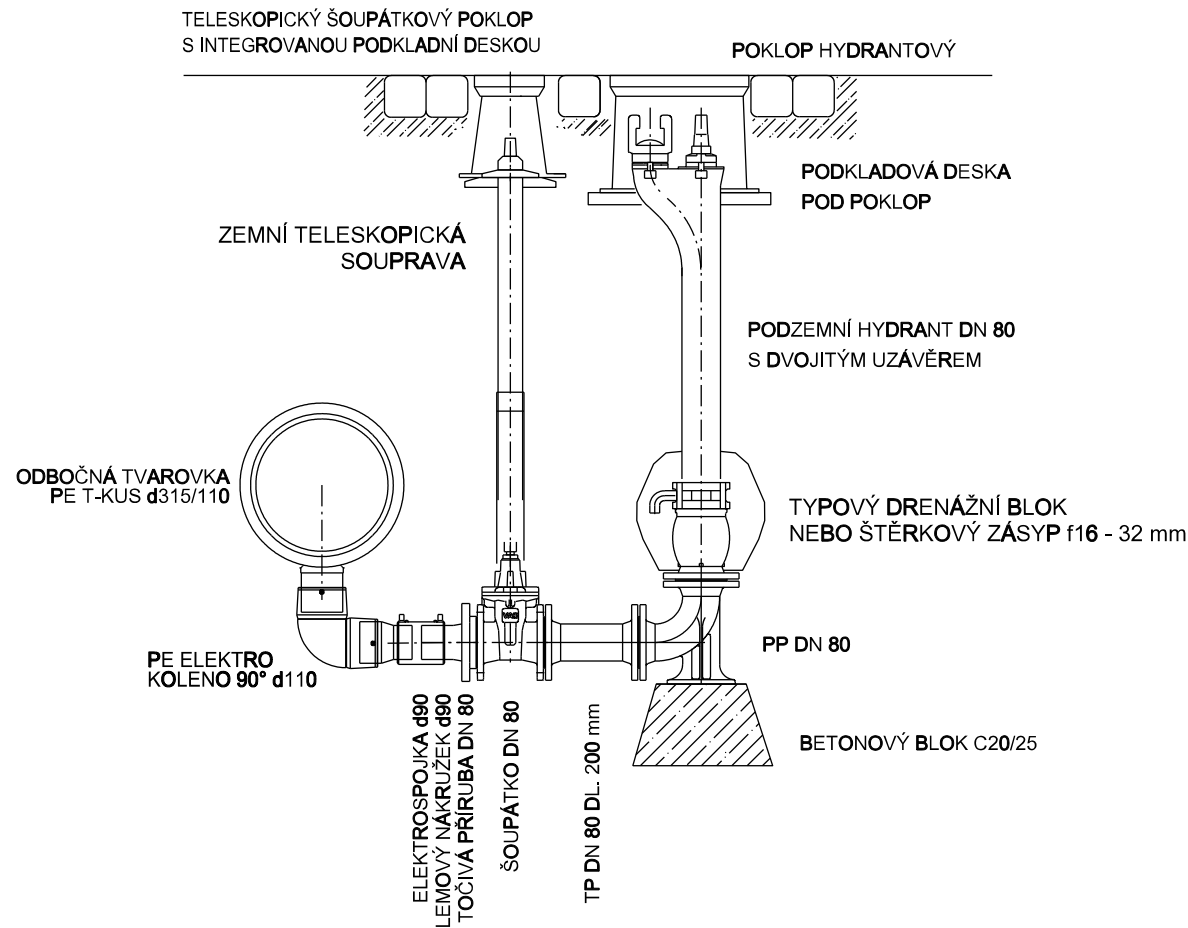


PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

PRO PROPLACH POTRUBÍ  
NA VODOVODNÍM POTRUBÍ TLT - DN 300

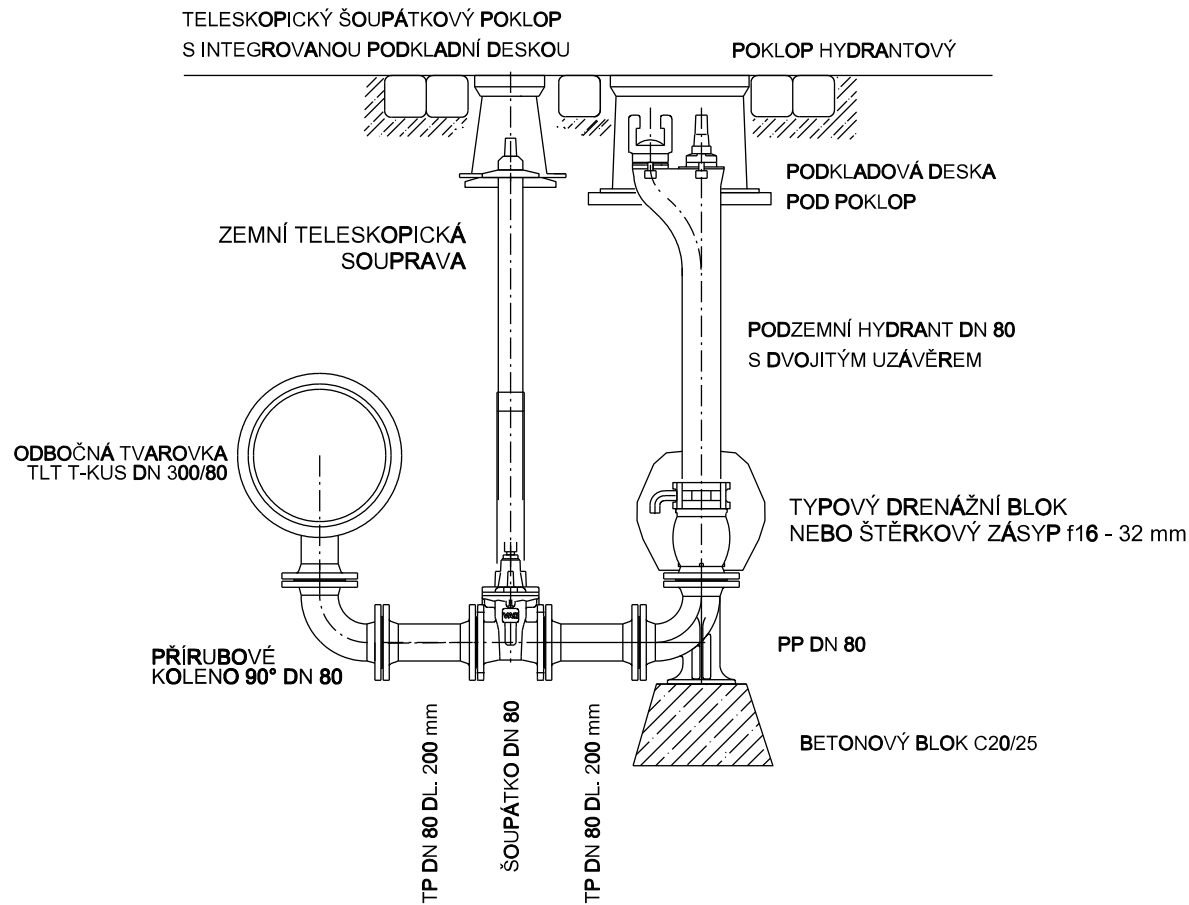


PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

PRO PROPLACH POTRUBÍ  
NA VODOVODNÍM POTRUBÍ PE - d110 mm

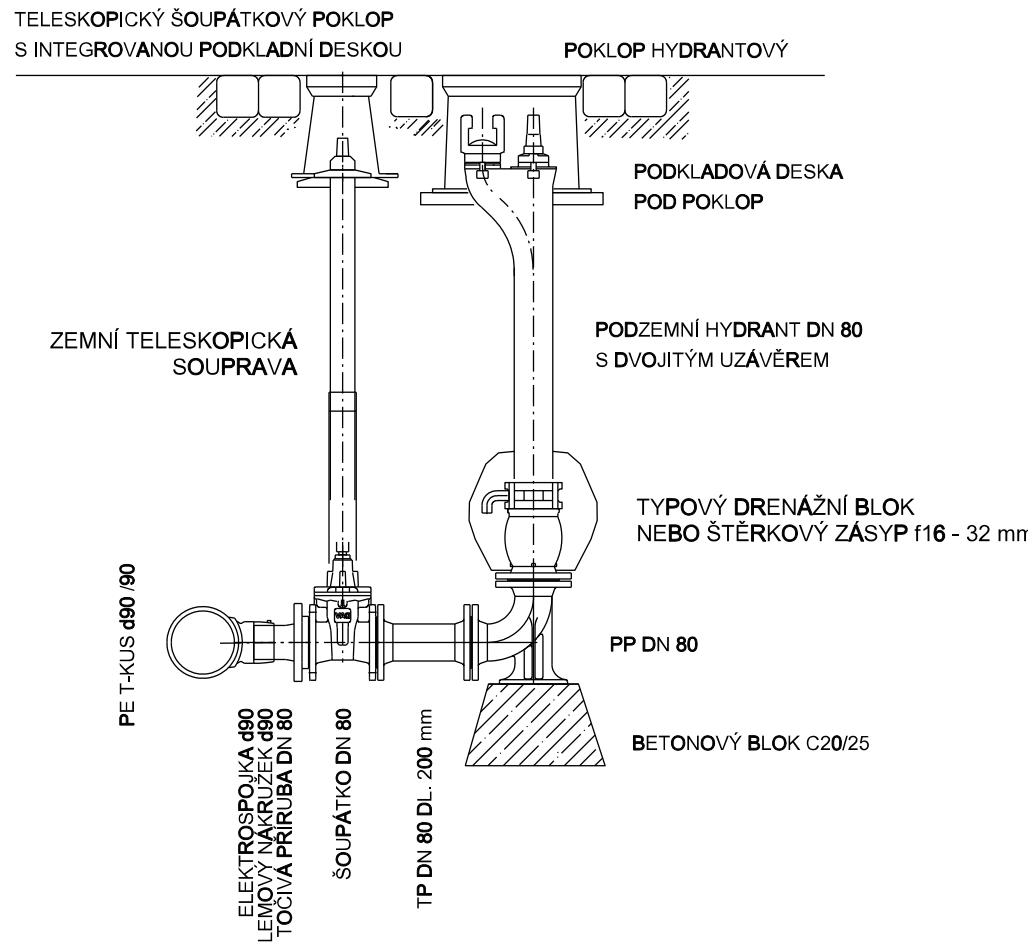


PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

VE FUNKCI VZDUŠNIKU

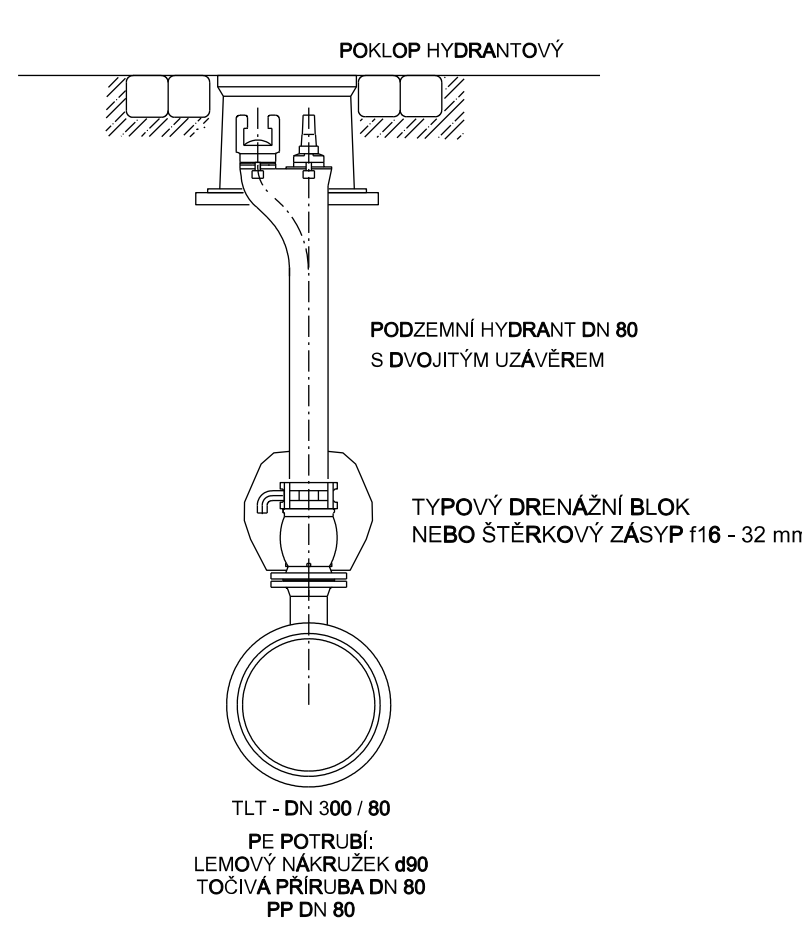

POZNÁMKA :

- POKLOP BUDE CHRÁNĚN BETONOVOU SKRUŽÍ VYSYPANOU ŠTERKEM POD POKLOP S PODKLADNÍ DESKOU A POKLOPEM NA PODKLADNÍ DESCE. V INTRAVILÁNU BUDE POKLOP ODLÁŽDĚN DVOJRÁDKEM ŽULOVÝCH KOSTEK ULOŽENÝCH DO BETONU.
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPU BEZ ZVLÁŠTNÍCH ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNIKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPU
- V PŘÍPADĚ KONCOVÉHO HYDRANTU BUDE PODZEMNÍ HYDRANT, RESP. PŘEDRAZENÝ UZÁVĚR NAVAZOVAT PŘÍMO NA POTRUBÍ
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PODZEMNÍ HYDRANT PRODLOUŽEN - MEZI HYDRANT A ODBOČNOU TVAROVKU VSAZEN TP - KUS DN 80

-		-		-					
Revize	Popis revize	Datum revize							
		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz							
Vedoucí projektu		Ing. Petr Baránek							
Vedoucí dílčího projektu									
Zodpovědný projektant		Ing. Simona Hlušítková							
Vypracoval		Ing. Simona Hlušítková							
Kontroloval		Ing. Petr Baránek							
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.							
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.							
Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum 11/2021				
		Zadávací číslo		1576421-18					
Projekt									
VODOJEM POUZDŘANY									
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení									
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu									
D.1.2 - SO 08 - SO 12 VODOVODNÍ ŘADY, SO 15 PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK									
D.1.2.4 - VZOROVÉ VÝKRESY									
Příloha		Číslo přílohy		Revize					
VÝKRES ARMATUR		D.1.2.4.2		0					