

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



AQUA PROCON S.R.O.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím


Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Formát	BA4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	12/2021	Zadákové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	---	--------	----	-------	---------	----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení		
	PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
Příloha	ROZVADĚČ DT2	Číslo přílohy	Revize
		D.2.5.17	0
			Supravena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

ROZVÁDĚČ DT2 - MAR, ŘS

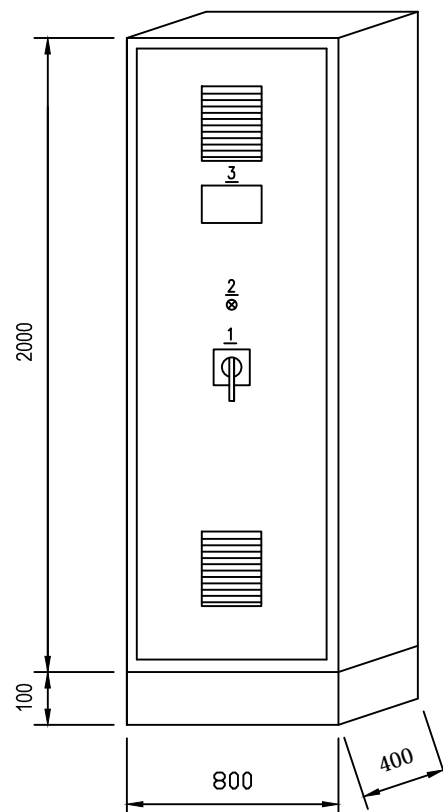

POPIS ŠTÍTKŮ:

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ 0 - 1
2. SIGNÁLKA ZAPNUTO
3. GRAFICKÝ DISPLAY

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE : DT2

Skříňový oceloplechový rozvaděč na podstavci

Celkový rozměr VxŠxH 2100x800x400 mm

Krytí IP 40/20

Přívod a vývody spodem.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 1+N+PE, 230V, 50Hz, TN-S

2 24V DC, PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

MALÝM NAPĚTÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM, PŘEPÁŽKAMI



akce
ČOV POHOŘELICE - INTENZIFIKACE
PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

dokument
ROZVÁDĚČ DT2-DOPLNĚNÍ

projektant	ING. RADEK CABAL	stupeň	ZD	list č.	2	příloha č. D.2.5.17
kreslil	ING. RADEK CABAL	soubor		listů celkem		
datum	08 / 2021	zakázka	1570521-18	8		

