


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK OZ  
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH




POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:

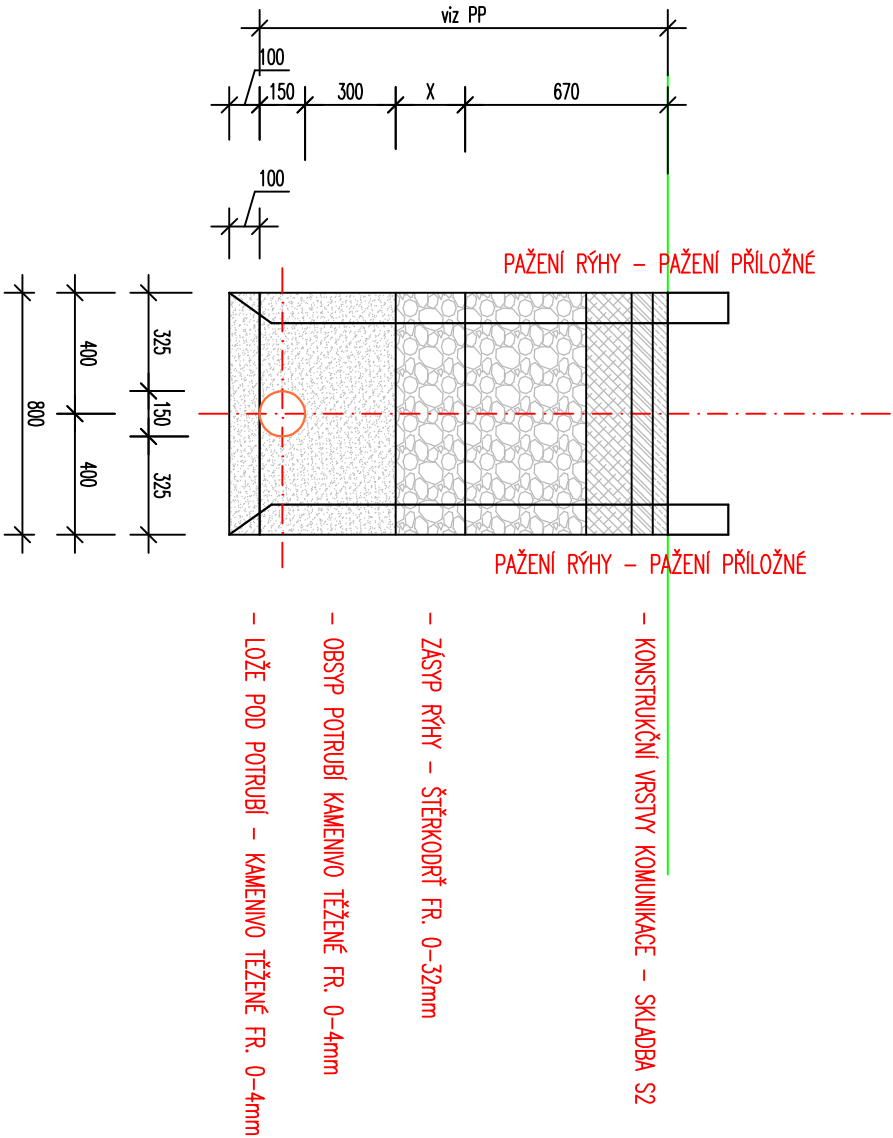

- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- ASFALTOBETON ACl 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- PODKLAD Z KSC TL. 150mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0–32mm, TL. 200mm
- ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY,  $E_{def2min} = 45MPa$

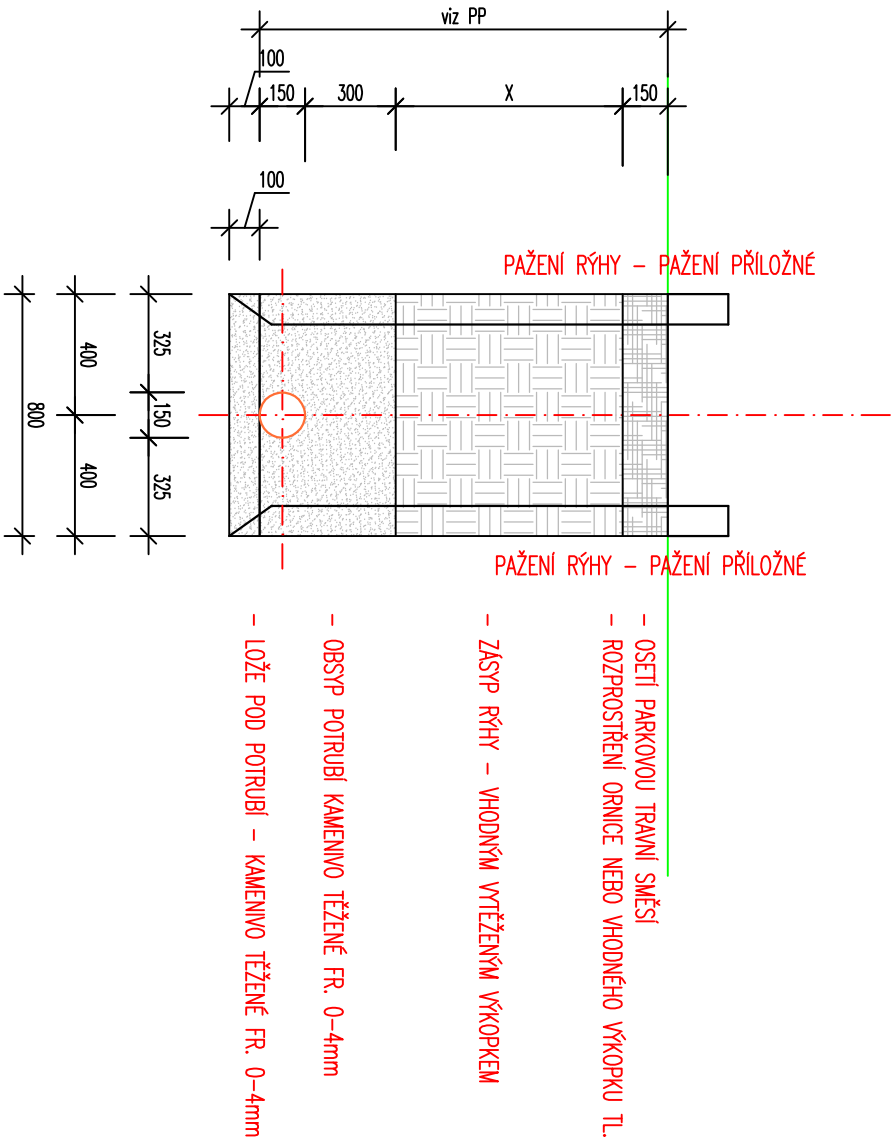VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK OZ  
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

OZ – ODBOČKY PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Zodpovědný pracovník		Vyracoval			 Kopušky 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz	
Ing. MILAN BARTOLŠIC		Ing. MICHAL BARTOLŠIC				
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí				Formát		A3
Akce:	Kobylí – ulice Osvození			Datum		05./2022
				Arch. číslo		5/2022
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ			Stupeň PD		PD SP
				Měřítko		Číslo přílohy
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY						1:25
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY						