



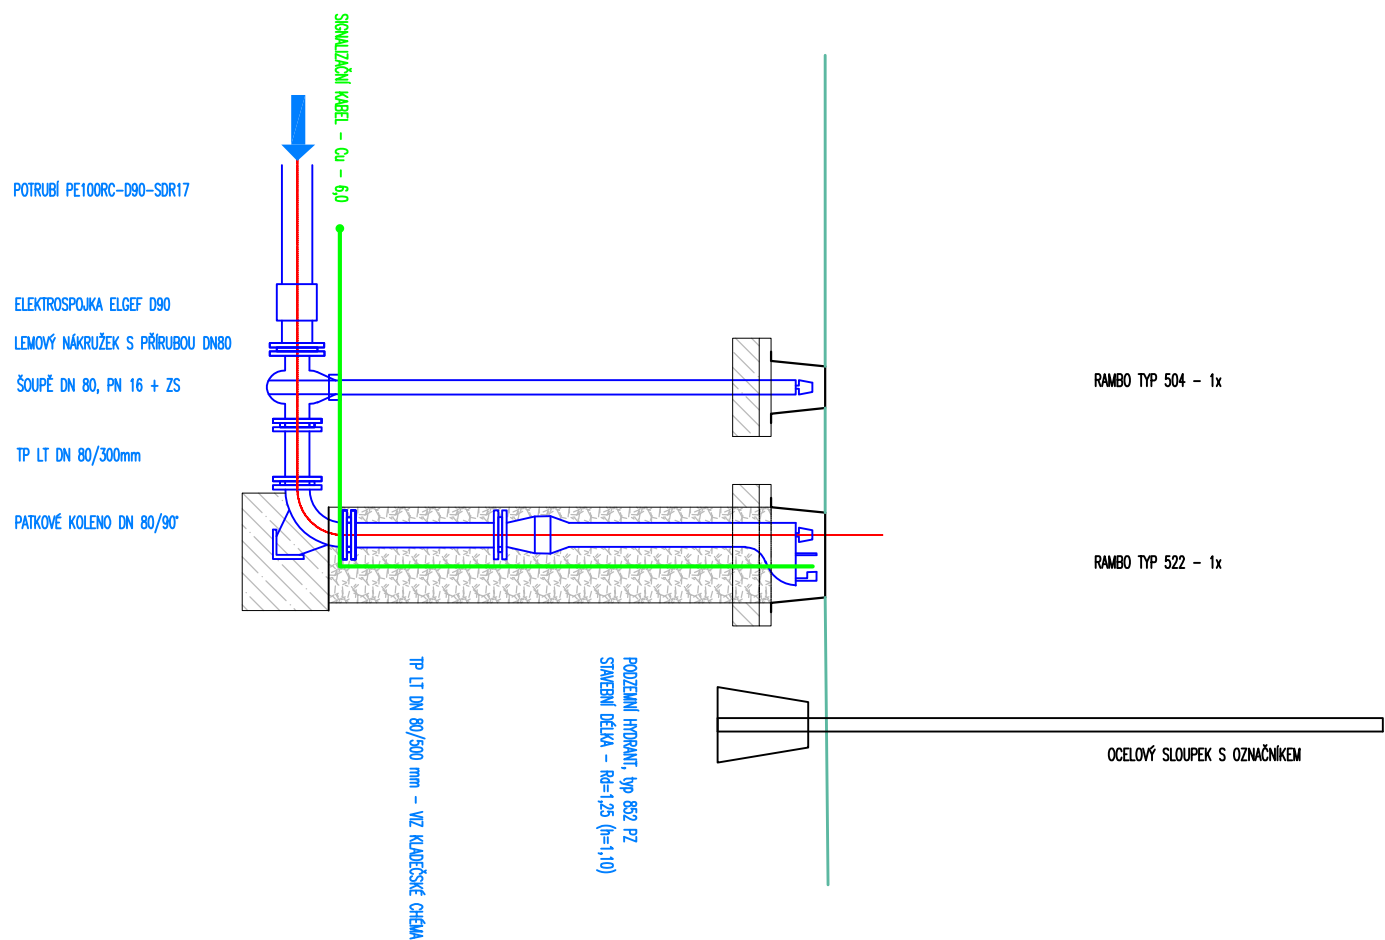

# VZOROVÁ SESTAVA PODZEMNÉHO HYDRANTU NA POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17 KONCOVÝ HYDRANT

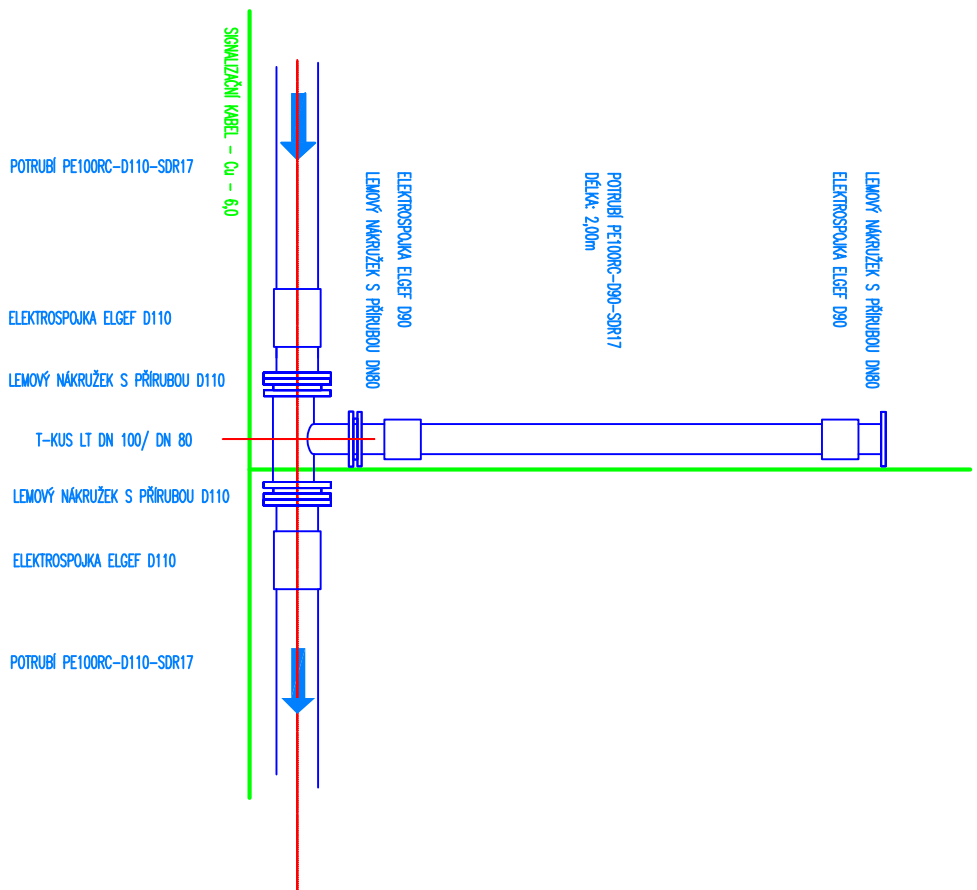

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 02 – VODOVOD	
	VZOROVÁ SESTAVA PODZEMNÍHO HYDRANTU	
	KONCOVÝ HYDRANT DN 80 – HK2	
Formát		A3
Datum		05./2022
Arch. číslo		5/2022
Stupeň PD		PD SP
Měřítko		Číslo přílohy
1:25		D.1.2.e.2.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 02 – VODOVOD	
	VZOROVÁ SESTAVA PODZEMNÍHO HYDRANTU	
	KONCOVÝ HYDRANT DN 80 – HK2	
Formát		A3
Datum		05./2022
Arch. číslo		5/2022
Stupeň PD		PD SP
Měřítko		Číslo přílohy
1:25		D.1.2.e.2.