


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK OZ  
POD KOMUNIKACÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA



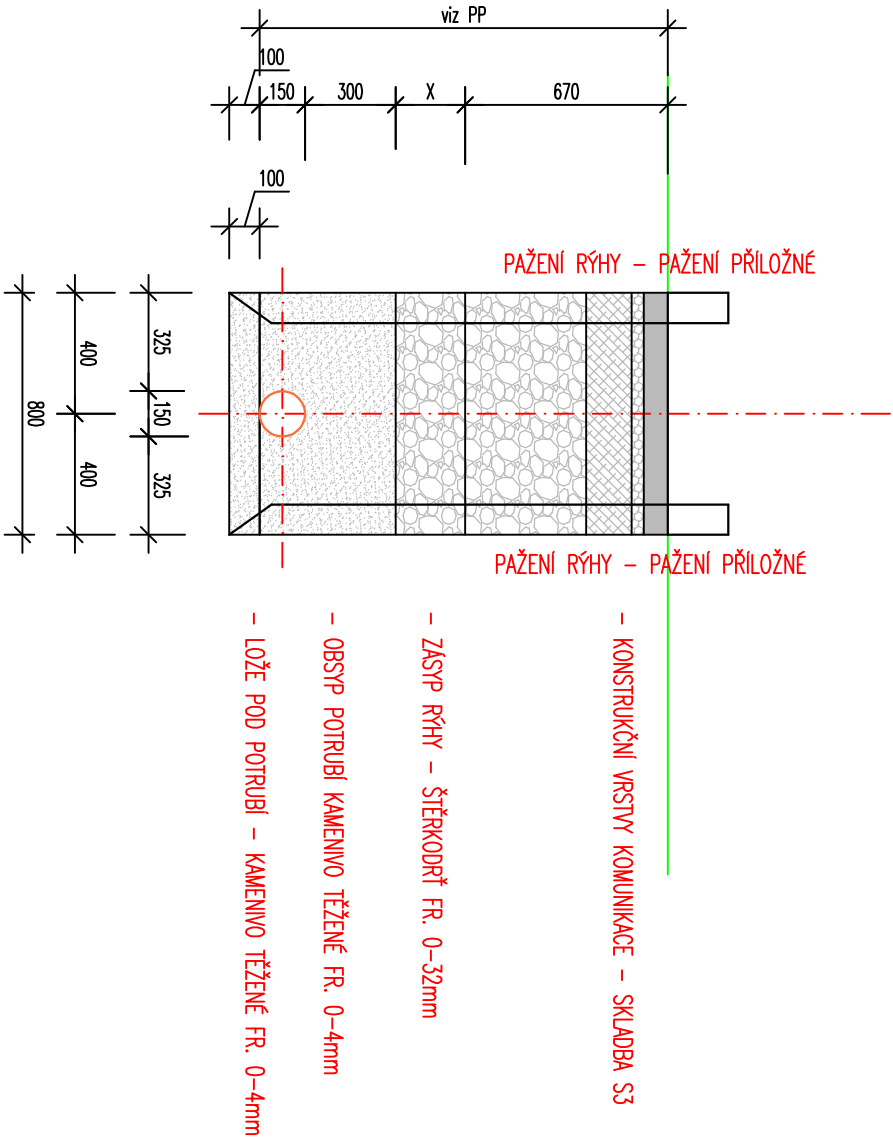

POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S3:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
- LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 40mm
- PODKLAD Z KSC TL. 150mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
- ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY,  $E_{del2min} = 45MPa$

OZ – ODBOČKY PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIČ	Ing. MICHAL BARTOLŠIČ	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY	
Měřítko		Číslo přílohy
1:25		D.1.1.f.2.


Kopulety 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz