
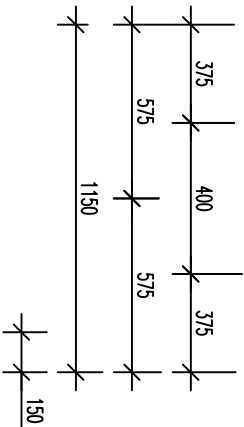


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POVRCH


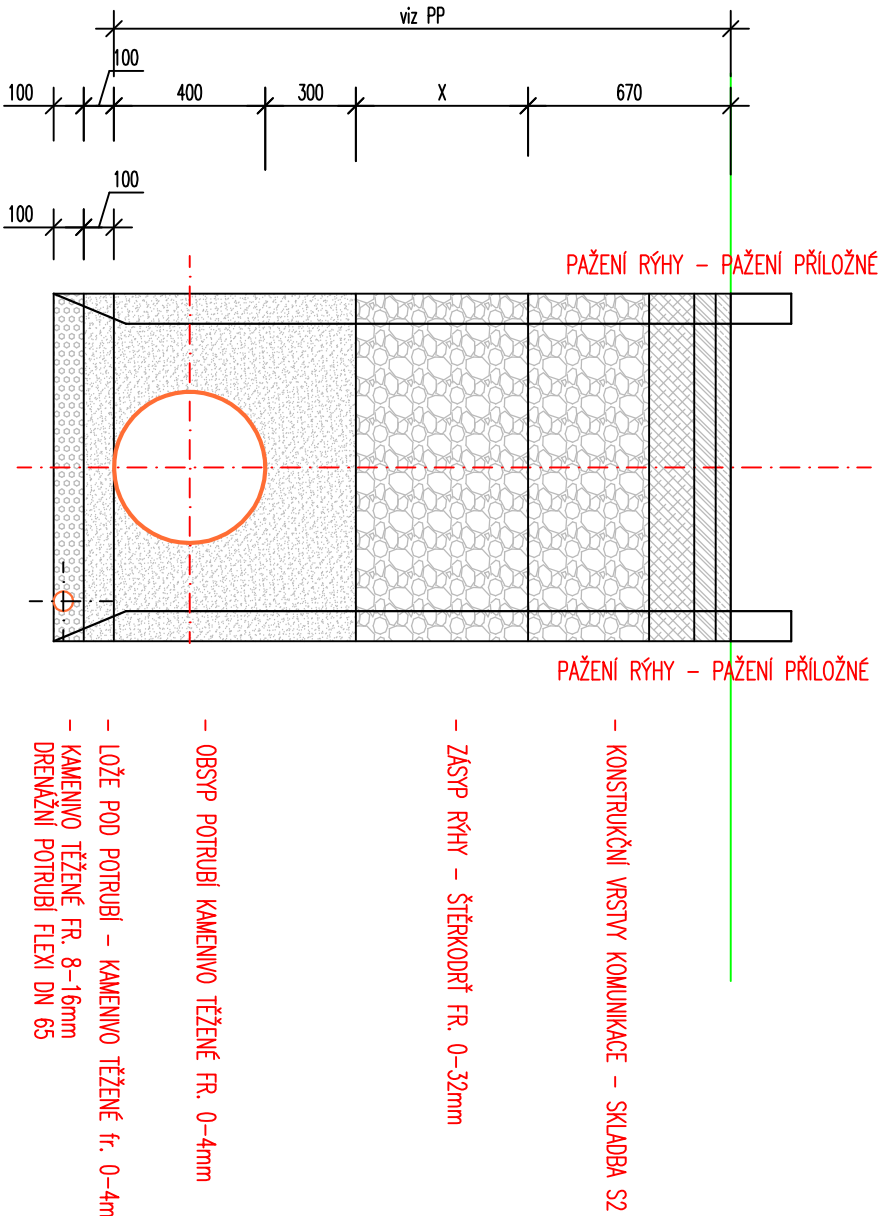


POTRUBÍ: PP PRAGMA+ID, DN 400, SN 10 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK
ZHUHNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS


- KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S2:
- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - ASFALTOBETON ACO 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
 - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 200mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm
 - ZHUHNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 45MPa$


- KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNIKU – SKLADBA S1:
- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60mm
 - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENNÝ DRCENÝHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm, TL. 300mm
 - ZÁSYP RÝHY, ŠTĚRKODRŮ FR. 0–32mm
 - ZHUHNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, $E_{def2min} = 15$ (30)MPa

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

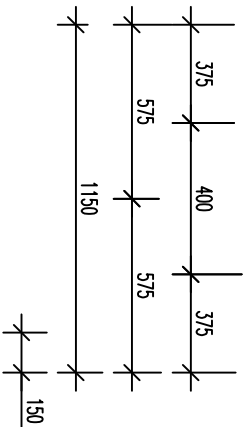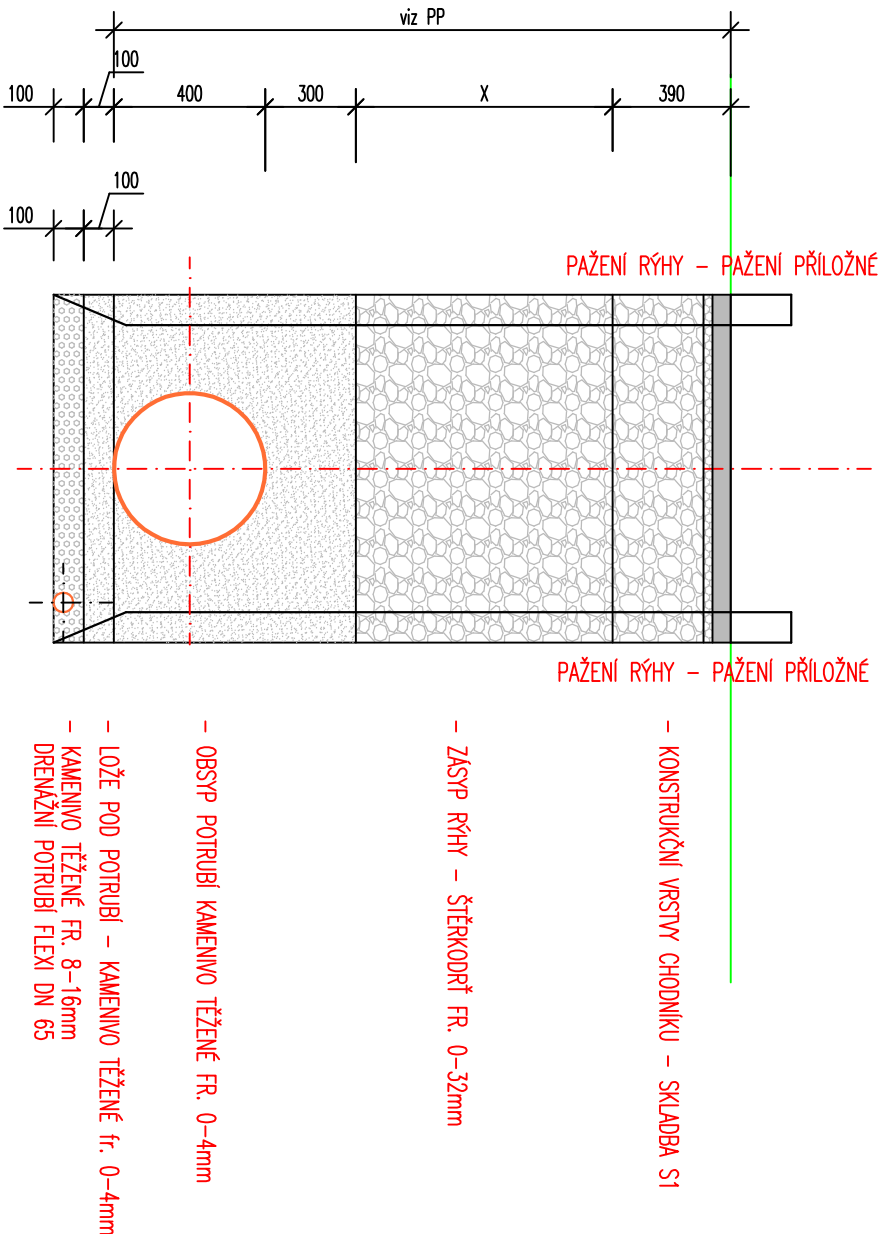

STOKA “AA”, “AB”, “AC”, “A1”, POTRUBÍ PP PRAGMA +ID, DN 400, SN 10, DL. 42,30m

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí	
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození	
	SO 01 – KANALIZACE JEDNOTNÁ	
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	
Formát	A3	
Datum	05/2022	
Arch. číslo	5/2022	
Stupeň PD	PD SP	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	D.1.1.c.4.	



Kapusty 27, 690 06 Břeclav
IČO 60710063, DIČ CZ60710063
tel.: 519 333 689, e-mail:aqc@wv.cz