



KLADČSKÉ SCHEMA

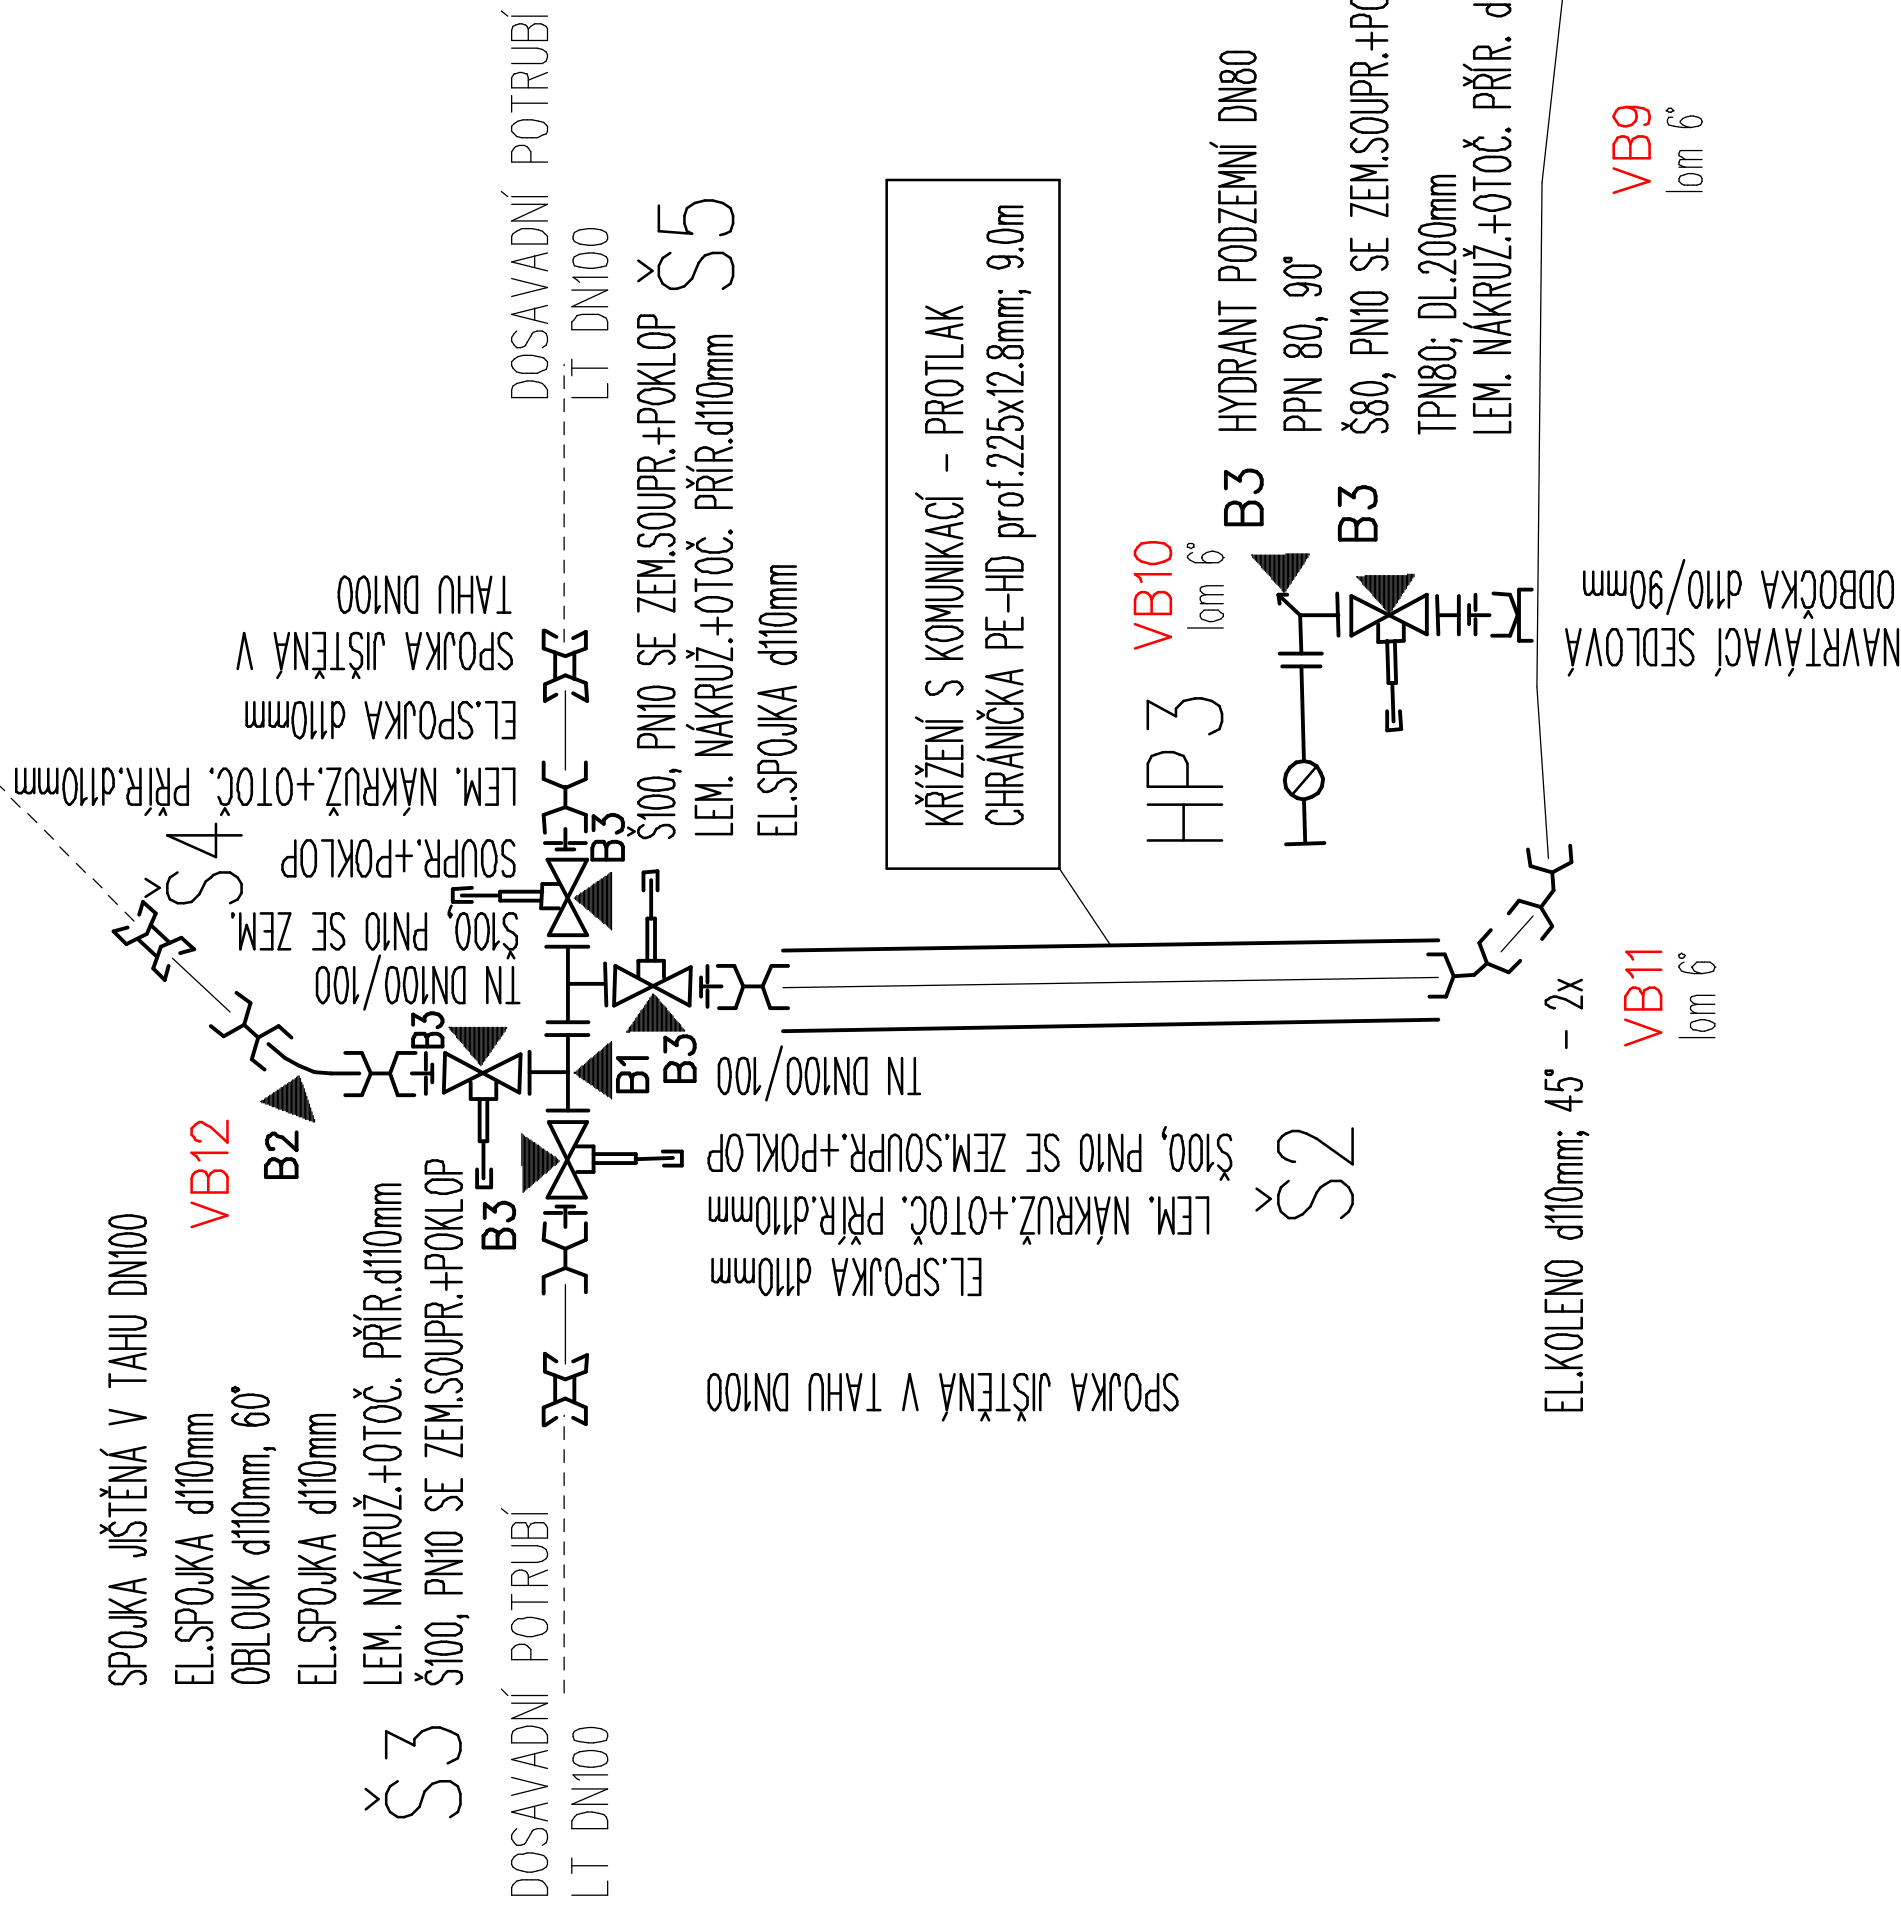

PE100 RC, SDR11, prof.110x10.0mm; DL.308.70m

REKONSTRUKCE VODOVODU

ZPŮSOB PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

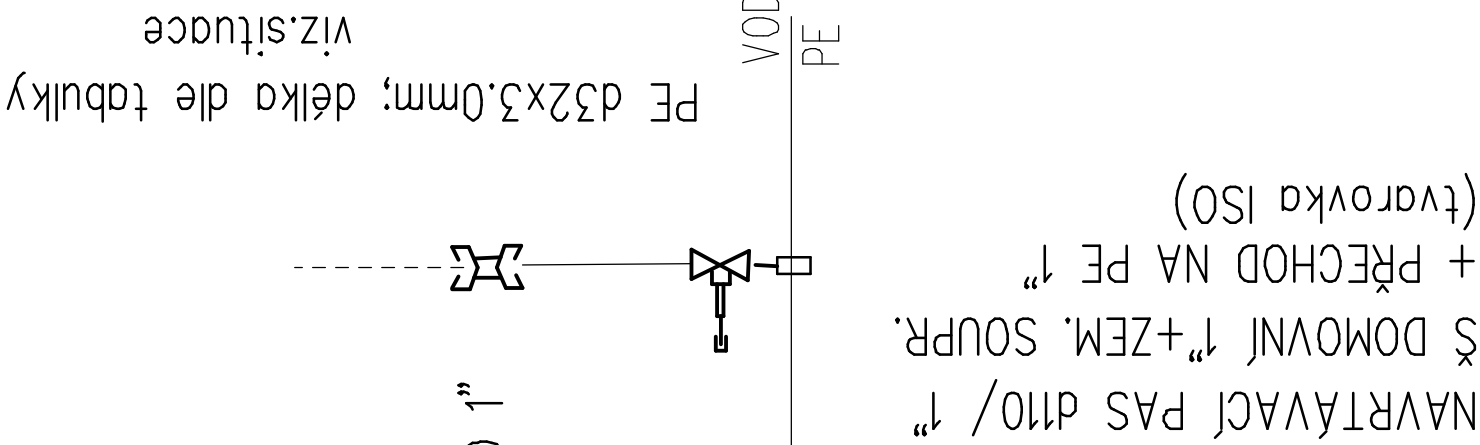

POZNÁMKA:

–VODOVODNÍ POTRUBÍ PE BUDE SPOJOVÁNO EL.TVAROVKAMI.

Zodp. projektant: Jiří Trindctý, DIS	Vypracoval: Jiří Trindctý,DIS.	Výškový systém: BpV	
		Jiří Trindctý,DIS. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Za Bankou 4, 690 02 BRČELAV tel.: 511 112 780, e-mail: pis@mybox.cz	
Obec: Drnholec	Katastrální území: Drnholec	Datum: XI/2022	
Investor: Vodovody a kanalizace Breclav,a.s., Čechova 23, Breclav		Číslo zakázky:	
AKCE: DRNHOLEC, náměstí Svobody – rekonstrukce vodovodu		Formát: 6 x A4	
		Stupeň: DUSP	
		Měřítko:	
OBSAH: KLADEČSKÉ SCHEMA	Číslo přílohy: 5	Část: D	