

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz


Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Raděk Cabal
Výpracoval	Ing. Raděk Cabal
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Formát	6A4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	10/2024	Základové číslo	1647524-18
--------	-----	---------	---	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Příloha	HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY		Souprava
	ČOV		
	D - Výkresová dokumentace		
	D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení		
	D.2.2 - ELEKTRO ČÁST		
	D.2.2.1 - PS 105 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
ROZVADĚČ RH1		Číslo přílohy	Revize
		D.2.2.1.6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

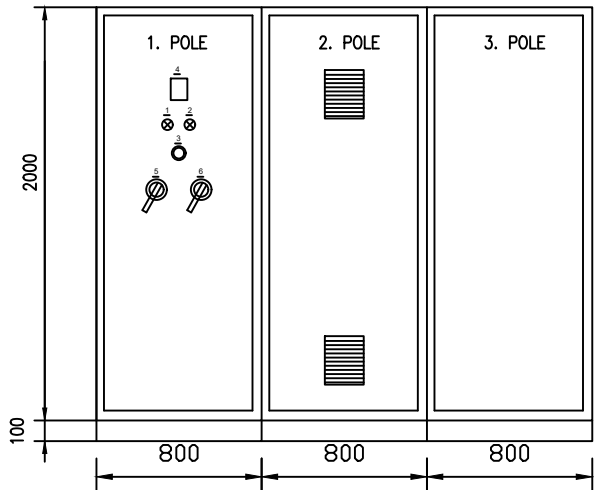


POPIS ŠTÍTKŮ:


- 1. NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ
- 2. NAPÁJENÍ Z NÁHRADNÍHO ZDROJE
- 3. STOP TECHNOLOGIE
- 4. ANALYZÁTOR SÍTĚ
- 5. HL. JISTIČ
- 6. JISTIČ GENERÁTORU

Instalovaný příkon $P_i=531\text{kW}$
Soudobý příkon $P_p=256\text{kW}$
Oceloplechový rozváděč
Přívod zdola, vývody dolů
Krytí IP54/20

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.411
DOPLŇKOVÁ: DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.416
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM

	akce ČOV HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE PS 105 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV	dokument PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU RH1	projektant	ING. RADEK CABAL	stupeň	ZD	list č.	příloha č. D.2.2.1.6
			kreslil	ING. RADEK CABAL	soubor		2	
			datum	10 / 2024	zakázka	1647524-18	listů celkem 6	

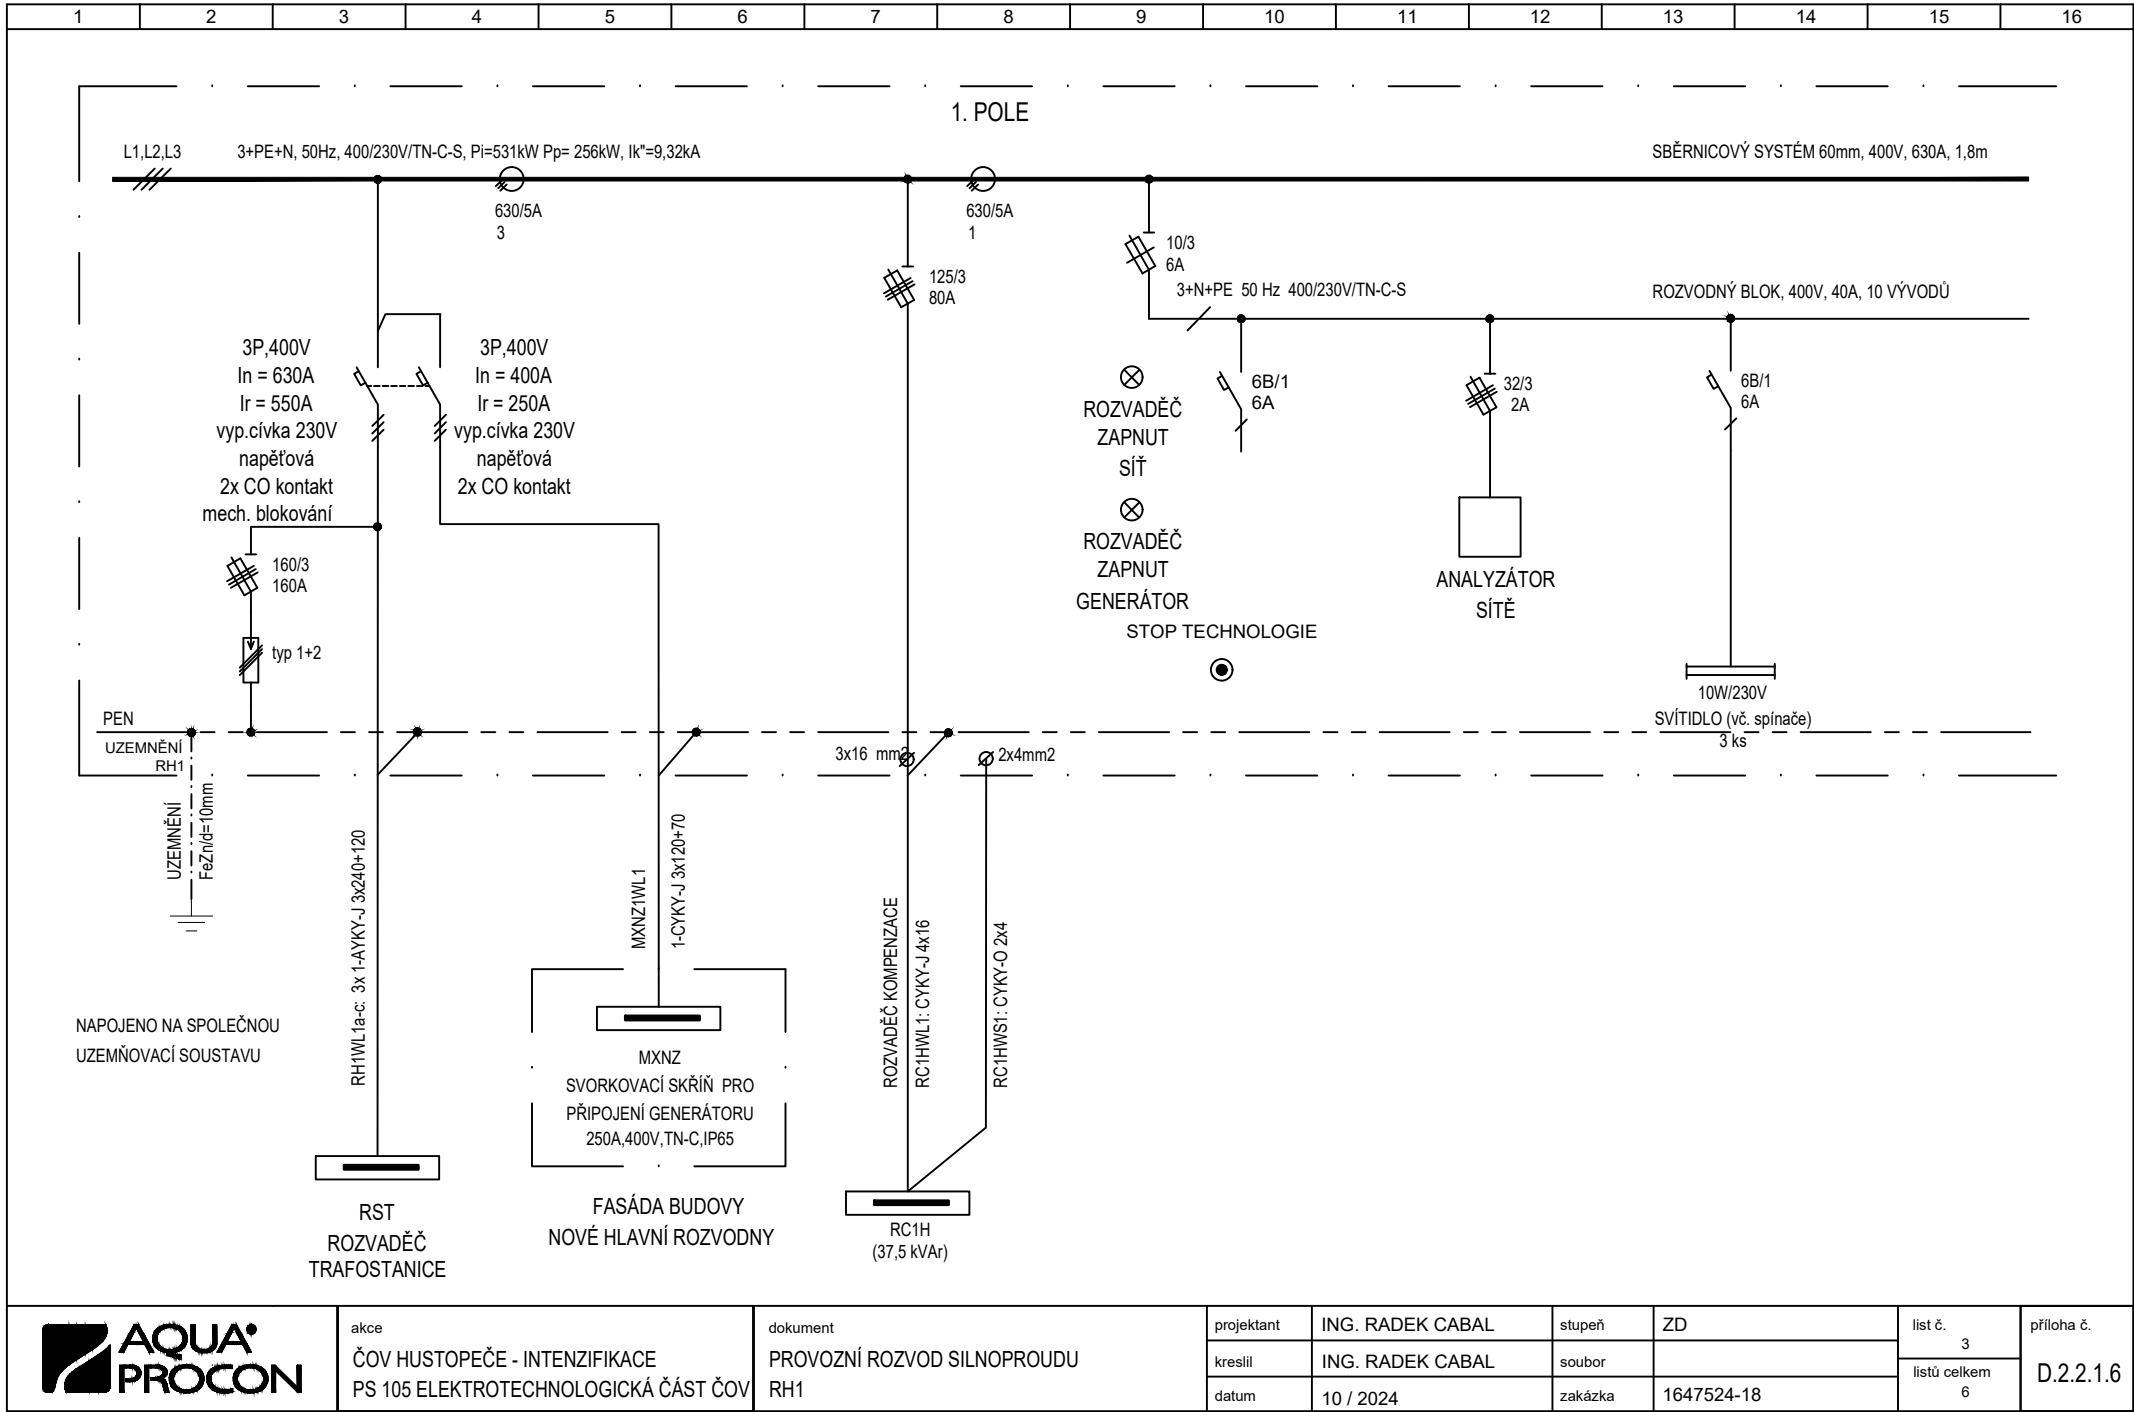

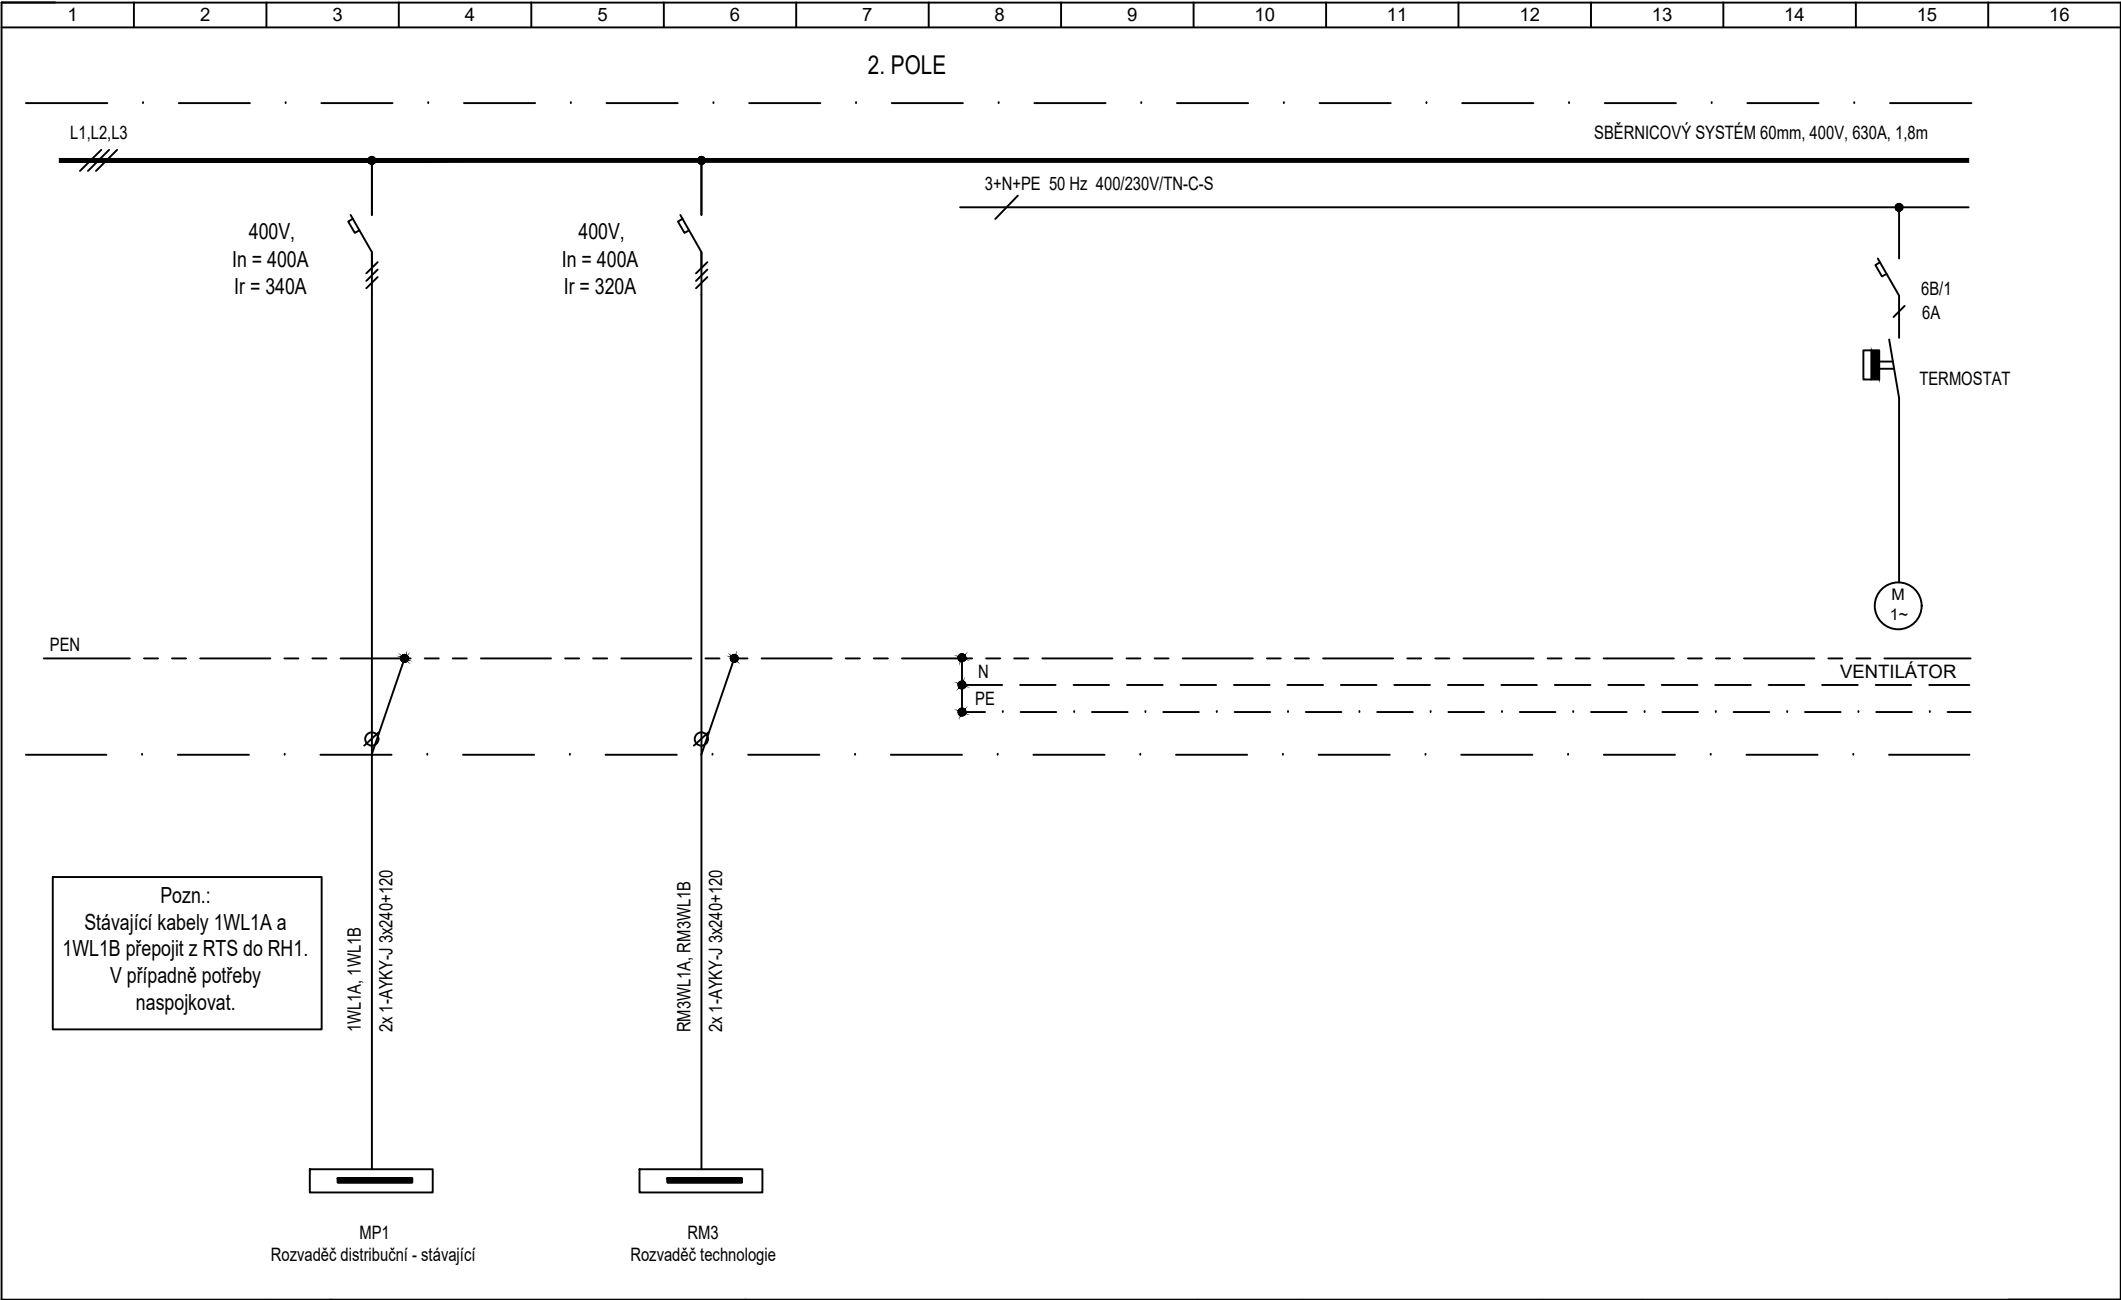

	akce ČOV HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE PS 105 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV	dokument PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU RH1	projektant	ING. RADEK CABAL	stupeň	ZD	list č.	příloha č. D.2.2.1.6
			kreslil	ING. RADEK CABAL	soubor		4	
			datum	10 / 2024	zakázka	1647524-18	listů celkem 6	

