



PŮDORYS II

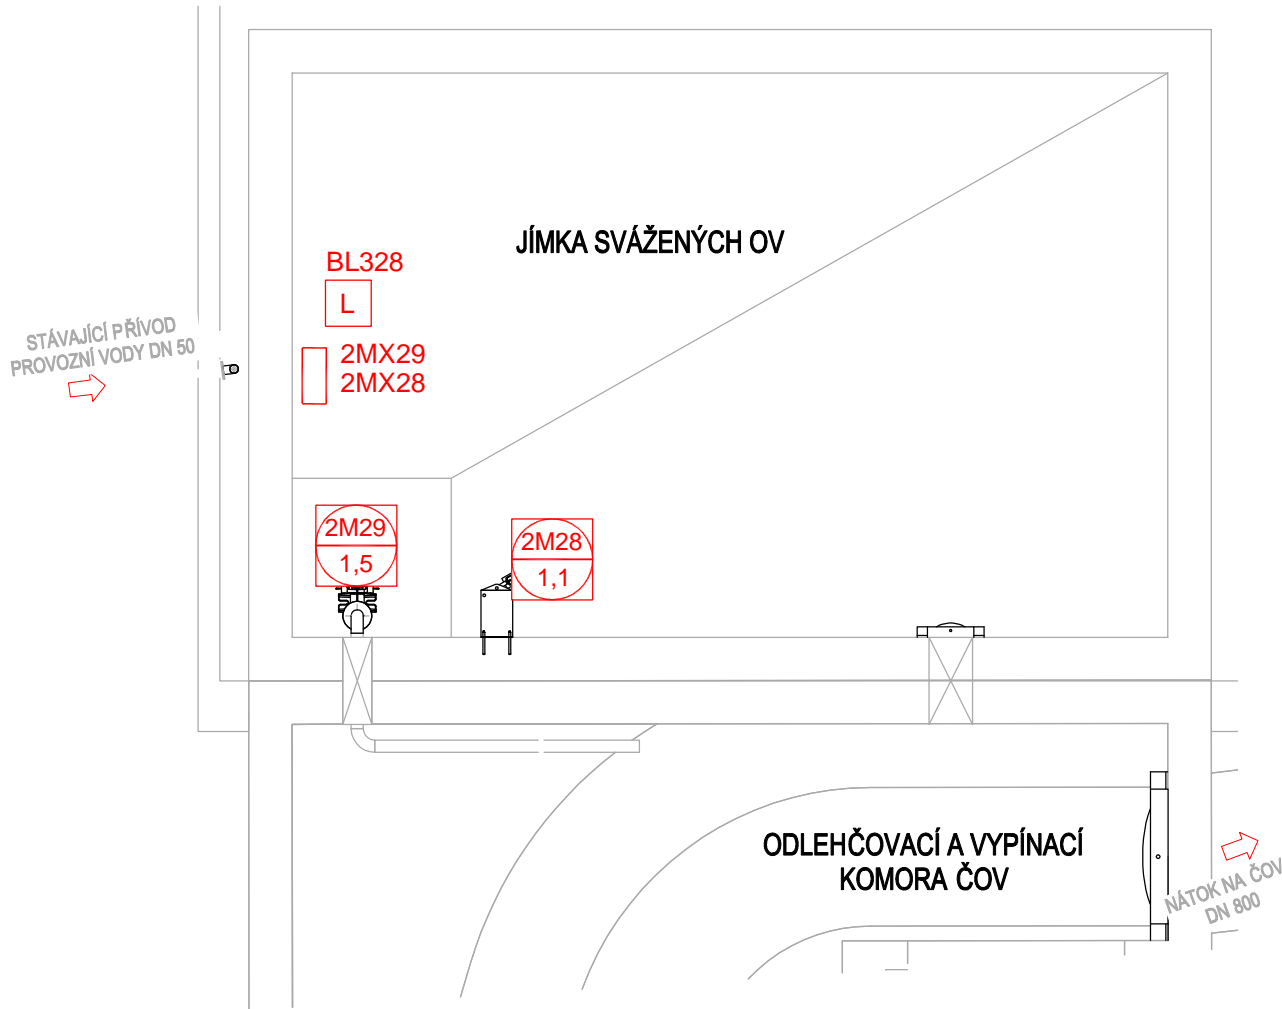

PŮDORYS I

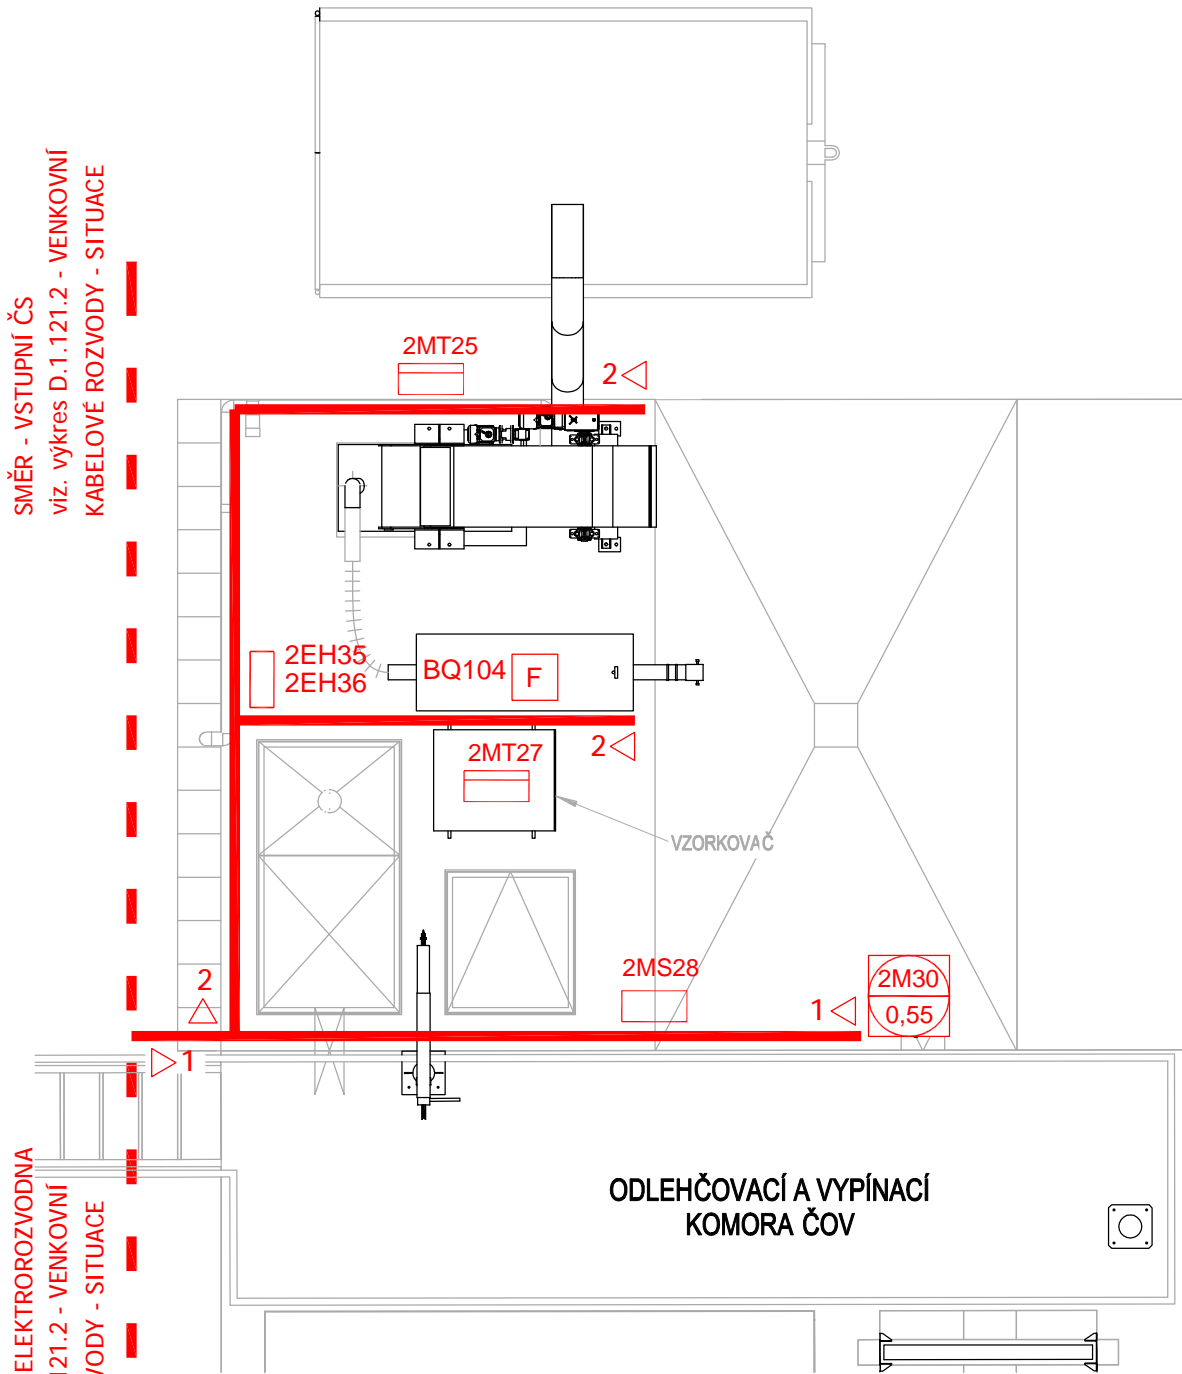

SMĚR - VSTUPNÍ ČS
viz. výkres D.1.121.2 - VENKOVNÍ
KABELOVÉ ROZVODY - SITUACE

SMĚR - HLAVNÍ ELEKTROROZVODNA
viz. výkres D.1.121.2 - VENKOVNÍ
KABELOVÉ ROZVODY - SITUACE

LEGENDA :

- KABELOVÁ TRASA
- KABELOVÁ TRASA V ZEMI
- ROZVADĚČ
- DEBLOKAČNÍ NEBO SVORKOVACÍ SKŘÍŇKA

M3
3 SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU

L SNÍMAČ HLADINY

F SNÍMAČ PRŮTOKU


KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÝ PERFOROVANÝ NEREZOVÝ ŽLAB 200/60 S PŘEPÁŽKOU - PRS + MaR
KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELOVÝ PERFOROVANÝ NEREZOVÝ ŽLAB 100/60 S PŘEPÁŽKOU - PRS + MaR
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jaroslav Jarolím		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		

Formát	3A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	11/2024	Zakázkové číslo	1647524-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Výkresová dokumentace		
	D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení		
	D.2.2 - ELEKTRO ČÁST		
Příloha	D.2.2.1 - PS 105 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
	DISPOZICE - PS 101 JÍMKA SVÁŽENÝCH OV EL. ROZVODY SILNOPROUDU A MaR		
	Číslo přílohy D.2.2.1.25		
Revize			0