SITUACE STAVBY - 4. ČÁST

1:500

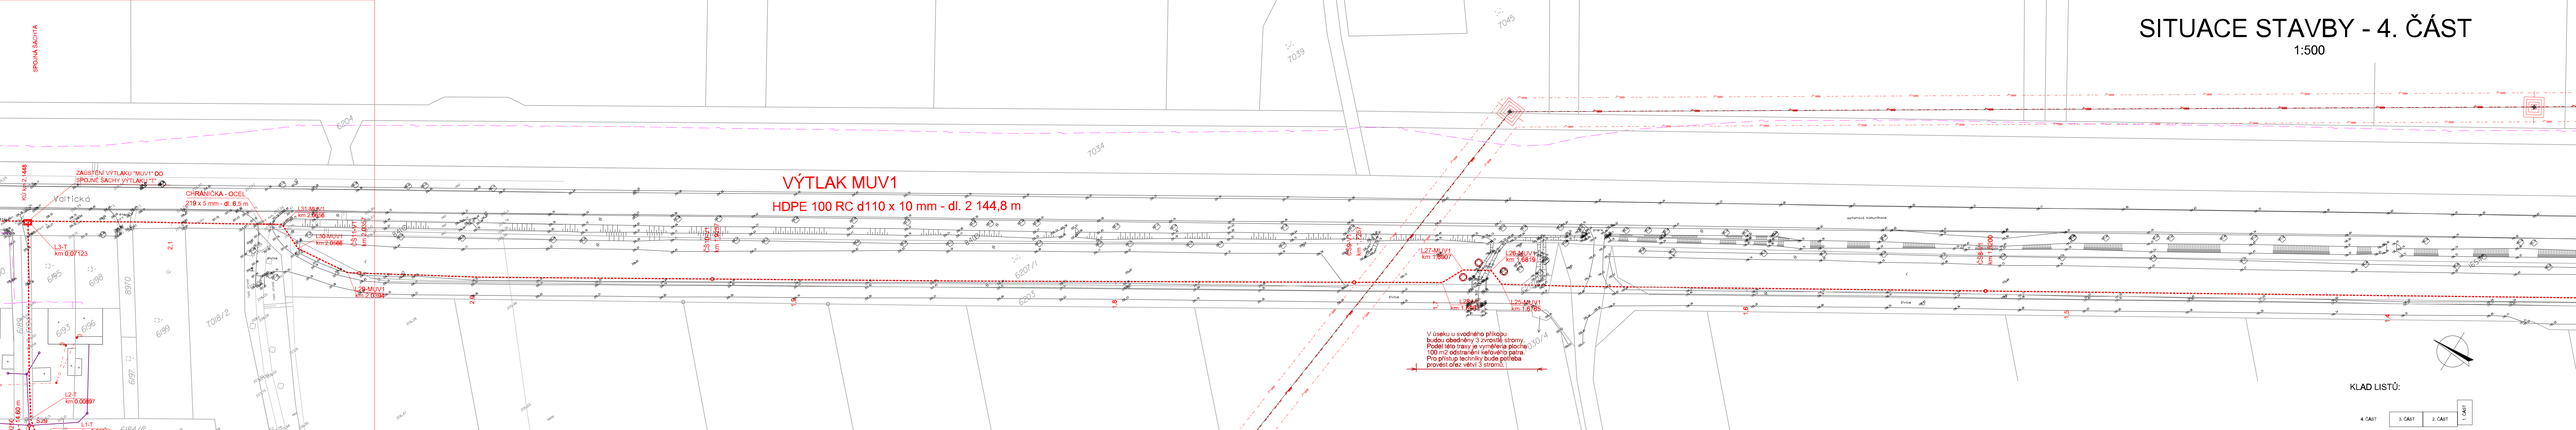
VÝTLAK MUV1
HDPE 100 RC d110 x 10 mm - dl. 2 144,8 m
ZAJIŠTĚNÍ VÝTLAKU "MUV1" DO ŠPOJNÉ ŠACHTY VÝTLAKU
ŠPOJNÁ ŠACHTA
KO HDS 1446
Valtická
CHRÁNIČKA - OCEL
219 x 5 mm - dl. 6,5 m
L31-MUV1
km 2,0026
L3-T
km 0,07123
L2-T
km 0,00697
L1-T
km 0,00000
L1-MUV1
km 0,0000
L2-MUV1
km 2,0044
L27-MUV1
km 1,9907
L26-MUV1
km 1,9819
L25-MUV1
km 1,8765
V úseku u svodného přílopu budou obedněmy 3 zvrostlé stromy. Podél této trasy je vyměřena plocha 100 m2 odstranění kořenového patra. Pro přístup techniky bude potřeba provést ořez větví 3 stromů.
ČSOV 2
20 l/s
PLÁNOVANÝ VODOVOD A PLYNOVOD
STOKA G
PP SN10 - DN 800 - dl. 4,67 m
G1 - DN 800
3,3 % - 2,62 m
G2 - DN 800
3,3 % - 2,23 m
G3 - DN 800
3,3 % - 2,09 m
G4 - DN 800
3,3 % - 1,95 m
G5 - DN 800
3,3 % - 1,81 m
G6 - DN 800
3,3 % - 1,67 m
G7 - DN 800
3,3 % - 1,53 m
G8 - DN 800
3,3 % - 1,39 m
G9 - DN 800
3,3 % - 1,25 m
G10 - DN 800
3,3 % - 1,11 m
G11 - DN 800
3,3 % - 0,97 m
G12 - DN 800
3,3 % - 0,83 m
G13 - DN 800
3,3 % - 0,69 m
G14 - DN 800
3,3 % - 0,55 m
G15 - DN 800
3,3 % - 0,41 m
G16 - DN 800
3,3 % - 0,27 m
G17 - DN 800
3,3 % - 0,13 m
G18 - DN 800
3,3 % - 0,00 m
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42