


skřtřř SAREL 800x 2000x 600 (\$xvxh)
KRYTř IP40/00

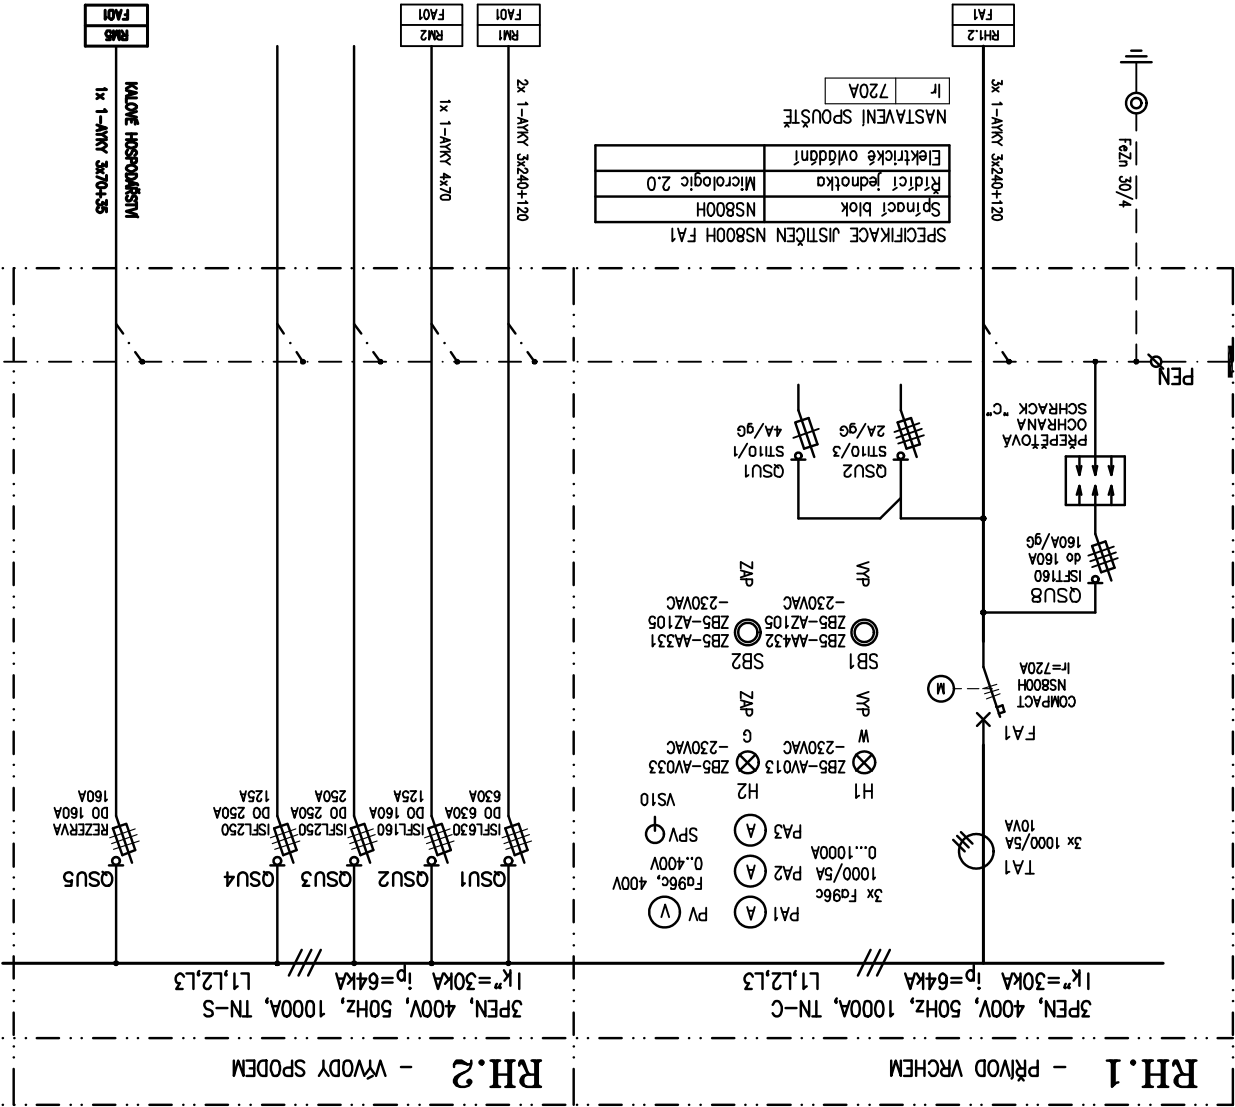

NAPÁJECř NAPĚTř: 3+PEN 50Hz, 400/230V TN-C

OCHRANA PŘED ŮRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

AUTOMATICKÝM ODPOJENřM OD ZDROJE

OCHRANA PŘř PORUŠĚ: OCHRANNĚ UZEMNĚNř, OCHRANNĚ POSPOJOVÁNř A AUTOMATICKĚ

ODPOJENř V PŘřPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNř OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTř: IZOLACř, KRYTEM

Revize	-	Fopis revize	-	Datum revize	-
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	Vedoucí dílčřho projektu	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedař	Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedař	Vodovody a kanalizace Břeclov, a.s.	Objednatel
Format	2A4	Měřřtko	-	Stupeň	ZD
Datum	01/2020	Zákazkové číslo	1508518-18	Revize	0
Projekt	ŮV LEDNICE, KALOVĚ HOSPODÁŘSTVř				
Přřloha	D - Dokumentace objektů a technických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.2 - ELEKTRO TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
Souprava	D.2.2.10 Rozvadeč RH - Doplňenř				